

NONSKID

総合写真カタログ (COMPACT / COMPACT+)

【ノンスキッド 総合写真カタログ】

2025 - 2027

防滑性ビニル床シート



sangetsu


床材AR シミュレーション

床材ARシミュレーション



自分で撮影した空間の写真で簡単に床材をシミュレーションできるツールです。
着せ替えをしながら、じっくりと吟味することができます。

床材ARシミュレーションは
こちらから

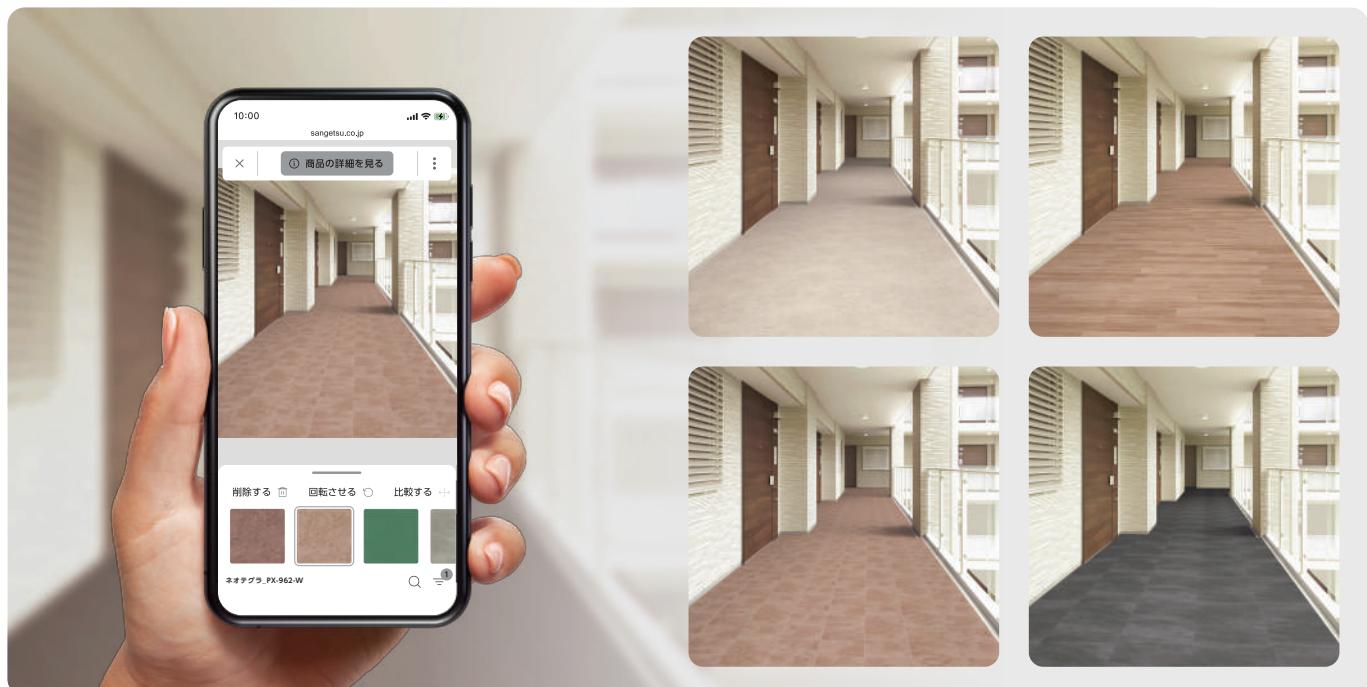

マークの説明



JIS A 1454滑り性試験にて、乾燥状態・水+ダストのそれぞれの条件で優れた防滑性が確認された床材です。



フラットなのにすべりにくい。
車椅子やベビーカーの移動もスムーズです。



汚れが取りやすい。
すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。



開放廊下やバルコニーなど屋外で使用可能な床材です。



JIS A 1454耐汚染性試験にて、試験片に有効塩素濃度6%次亜塩素酸ナトリウムを滴下し、24時間放置した結果、表面に変化がみられなかった商品です。



液体肥料や殺虫剤などに含まれる成分の影響を受けにくい商品です。



日本産業規格「JIS A 5705ビニル床材」に定められた性能を満たしています。



再生ビニル樹脂系材料の合計重量が、製品の総重量比で15%以上使用されたグリーン購入法適応商品です。



床材ノンスキッドと階段用ノンスキッド・ステップで同柄同色もしくは類似色があります。

sangetsu | SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

サンゲツは、持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。



11.住み続けられるまちづくりを

豊富なデザイン、機能性のインテリアを開発・販売することで、多様な人々が住み続けられるまちづくりに貢献いたします。



12.つくる責任 つかう責任

サンゲツでは使用済み見本帳を素材ごとに分別し、リサイクルを行うことで、持続可能な循環型社会の実現に寄与します。

Found in

NONSKID

新築も、大規模修繕も
新情報も、再発見も
意匠、用途、種類、きっと見つかる。

INDEX

ノンスキッド PX

ウッティフロア(ヨコ柄)	PX-4881～4883	P. 5
ウッティフロア(タテ柄)	PX-4801～4804	P. 5
ストーンフロア	PX-4820～4823	P. 7
ニットライン	PX-4810～4813	P. 9
ラウンドエンボス	PX-4620～4623	P.11
バルコニーウッドII	PX-216～219	P.13
モルタルタイル	PX-201～203	P.14
オーバーモルタル	PX-230・231	P.15
クオーツサイト	PX-220・221	P.16
ファブリック調II	PX-570～572	P.17
ターフ調	PX-550	P.19
カーペット調	PX-530～532	P.20

ノンスキッド PX エクストラ

ネオテグラ	PX-961～963	P.21
タイル調	PX-951～953	P.22

ノンスキッド・ステップ

ウッティフロア	PX-48011～48044	P. 6
ストーンフロア	PX-48201～48234	P. 8
ニットライン	PX-48601～48694	P.10
ラウンドエンボス	PX-46201～46234	P.12
ファブリック調II	PX-5701～5724	P.18

アンダーレイ		P.23
--------	--	------

シキレール		P.24
-------	--	------

ノンスキッド・エアコン排水目地		P.25
-----------------	--	------

巻末資料		P.28
------	--	------

マンション修繕工事 施工イメージ集 × 技術資料

NONSKID総合写真カタログには
「NONSKID COMPACT」と「NONSKID COMPACT+」の
商品が全て収録されています。

NONSKID COMPACT
2024 - 2027



NONSKID COMPACT+
2025 - 2027



Found in PERFORMANCE

紫外線に強く、デザインも妥協しない。



デザインバリエーション

エンボス(凹凸)



多彩なデザイン



防滑効果をもたらすエンボス(凹凸)を、そのままデザインとして表現しています。

木目柄や石目柄など多彩なデザインをラインアップしています。

直射日光に強い

キセノンアークランプによる暴露試験



試験方法 : JIS A 1454 キセノンアークランプによる暴露試験方法


屋外集光式促進暴露試験



試験方法 : EMMAQUA法による屋外集光式促進暴露試験

サンゲツ「ノンスキッド」は直射日光による床材の劣化を軽減する紫外線吸収剤や安定剤を配合していますので、永く安心してお使いいただけます。

● 適応商品ラインアップ

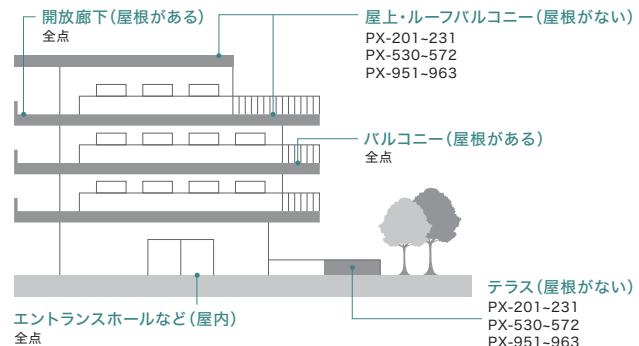

※押さえコンクリート上への施工はおすすめできません。

用途で見つける。


ノンスキッドは、全商品防滑性を備えた床材です。開放廊下やバルコニーで求められる耐候性や清掃性、耐薬品性など、用途に応じたさまざまな機能を備えています。

お掃除かんたん、すべりにくい。

汚れが取りやすい

凹凸の深さと形状を工夫し、
すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

汚れ除去試験

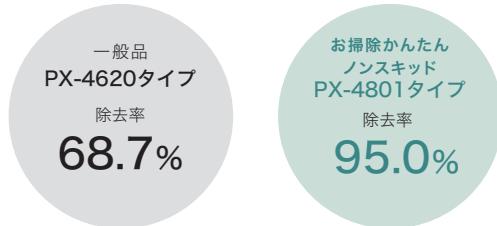

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。
試験方法：キャスター試験機に掃除用具(ほうき)と試験体を取付け、汚れ物質(カラーサンド／粒径300μm)を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。

フラットなのにすべりにくい

車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。

すべり抵抗試験(OY-PULL法)

品番	C.S.R値	
	乾燥状態	水 + ダスト
PX-201～203	0.93	0.61
PX-216～219	0.76	0.55
PX-220～231	0.92	0.61
PX-570～572	0.88	0.58
PX-4801～4804、PX-4881～4883	0.84	0.59
PX-4810～4813	0.84	0.59
PX-4820～4823	0.77	0.60

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。



該当する商品には
掲載ページの上部に
左図のマークを付けています。



PX-201

Found in VARIATION

ノンスキッドを、もっと使いやすく。
巾も選べて、ノンスキッド・ステップと同じ柄も選べる4柄。

ウッドティフロア(タテ柄)



P.5

ストーンフロア



P.7

ニットライン



P.9

ラウンドエンボス



P.11



※ラウンドエンボスのノンスキッドとノンスキッド・ステップはエンボスが異なります。

巾が選べるので便利

● S / M / W の豊富な巾から選ぶことが可能



施工箇所に応じて
巾が選べるので
**材料ロスが
少なく済みます！**

※詳細は各商品ページをご参照ください。

ノンスキッドとノンスキッド・ステップの柄を合わせることが可能

同じ柄を選べる



ノンスキッド・ステップの特長



防滑性 滑りにくくつまずかない
「踏み面」「段島」が異なったエンボス形状になつておおり、雨天時でも優れた滑り止め効果を発揮。折り曲げ部分も段差がなく、ツーベンカラーで危険なつまずきを予防します。

歩行音緩和 靴音をソフトに吸収
深夜や早朝のコツコツ音は意外に響くもの。ソフト感のある素材を用いた衝撃吸収設計で歩行音を軽減し、歩行感も快適にします。

耐摩耗性 先々まで美しく
屋外の階段は砂などを持ち込まれやすく、床材には厳しい環境です。ノンスキッド・ステップは耐摩耗性に優れ、すり減りや傷に強い特長があります。

耐候性 屋外の階段でも使用できる
直射日光や雨水に強い素材を用いているため、条件が厳しい屋外の階段でも変色や変質が起こりにくく、階段の美しさを長く維持できます。

910mm巾 / 1210mm巾



ノンスキッド・ステップをもっと選びたい方は!

特注システム | 踏込み一体タイプのみ

踏込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、お客様のご要望に応じて、「特注巾対応」と「別柄対応」が可能です。

1 色柄を選ぶ | こちらの一覧から、ノンスキッドの品番をご指定ください。

カーペット調



ファブリック調Ⅱ



ラウンドエンボス



ウッドティフロア(タテ柄)



ニットライン



ストーンフロア



PX-530 (G) PX-531 (B) PX-532 (G) PX-570 (G) PX-571 (B) PX-572 (B)

PX-4620 (B) PX-4621 (B) PX-4622 (G) PX-4623 (G) PX-4801 (B) PX-4802 (B) PX-4803 (B) PX-4804 (B)

PX-4810 (B) PX-4811 (B) PX-4812 (G) PX-4813 (G) PX-4820 (B) PX-4821 (B) PX-4822 (G) PX-4823 (G)

CHECK POINT 1

段鼻の形状は2種類あります

PX-500

PX-4600
PX-4800

番台はこちら

番台はこちら



※画像の段鼻はブラウンです。

CHECK POINT 2

段鼻の色は2色あります

- (B) ブラウン
- (G) グレー

2 巾を選ぶ | 下記の一覧表より巾サイズをご指定いただけます。

巾サイズ	標準価格（税別）	発注単位	備考
800mm	5,500円/枚	7枚/ケース	
910mm	6,300円/枚	8枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1000mm	6,950円/枚	7枚/ケース	
1100mm	7,600円/枚	7枚/ケース	
1210mm	8,400円/枚	8枚/ケース	ノンスキッド・ステップ定番巾
1300mm	9,000円/枚	7枚/ケース	
1400mm	9,650円/枚	7枚/ケース	
1500mm	10,650円/枚	5枚/ケース	
1600mm	11,400円/枚	5枚/ケース	
1700mm	12,050円/枚	5枚/ケース	
1800mm	12,800円/枚	5枚/ケース	

3 お見積り・納期について

1ケースより特注対応が可能です。

発注単位

1ケース～

※ケース入数は巾によって異なりますので、左記表をご確認ください。

納期

ご注文より約4週間(応相談)

※ご注文内容など状況によりお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

※詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

(例)

色柄 PX-4802 ウッドティフロア(タテ柄)
巾 1500mm
数量 5ケース(25枚)



選定時のご注意

踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。流れ方向のある柄は柄方向にご注意ください。



ウッディフロア (ヨコ柄)

標準価格
(税別) 4,150円/m² 2.5mm厚

S サイズ	135cm巾 5,610円/m
W サイズ	182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法 : AR・PC-2 耐湿工法 : WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

ウッディフロア(ヨコ柄)とウッディフロア(タテ柄)は同一木種ですが製法上

柄が異なります。また、生産ロットが異なるため色調が異なります。

屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



複層ビニル床シート FS
Made in Japan



PX-4881 (ヨコ柄) NEW

サイズ S・W

溶接棒 YS-4881

類似タテ柄 : PX-4801



PX-4882 (ヨコ柄) NEW

サイズ S・W

溶接棒 YS-4882

類似タテ柄 : PX-4802




PX-4883 (ヨコ柄) NEW

サイズ S・W

溶接棒 YS-4883

類似タテ柄 : PX-4803

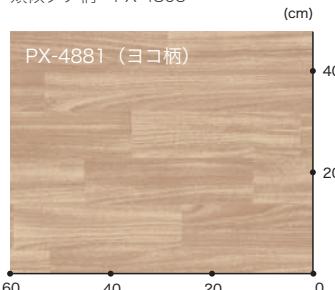

ウッディフロア (タテ柄)

標準価格
(税別) 4,150円/m² 2.5mm厚

S サイズ	135cm巾 5,610円/m
M サイズ	162cm巾 6,730円/m

W サイズ 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法 : AR・PC-2 耐湿工法 : WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

ウッディフロア(タテ柄)とウッディフロア(ヨコ柄)は同一木種ですが製法上柄が異なります。また、生産ロットが異なるため色調が異なります。

屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



複層ビニル床シート FS

Made in Japan



PX-4801 (タテ柄) NEW

サイズ S・M・W

溶接棒 YS-4801

類似ヨコ柄 : PX-4881



PX-4803 (タテ柄) NEW

サイズ S・M・W

溶接棒 YS-4803

類似ヨコ柄 : PX-4883



PX-4802 (タテ柄) NEW

サイズ S・M・W

溶接棒 YS-4802

類似ヨコ柄 : PX-4882



PX-4804 (タテ柄) NEW

サイズ S・M・W

溶接棒 YS-4804



PX-4802 (タテ柄)

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

ウッディフロア (在庫品)



PX-48011~48014 NEW

PX-4801と同柄同色 PX-4802と同柄同色 PX-4803と同柄同色 PX-4804と同柄同色

<p>踏み面タイプ</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> PX-48011 NEW (910mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48021 NEW (910mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48031 NEW (910mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48041 NEW (910mm 幅) </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> PX-48012 NEW (1210mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48022 NEW (1210mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48032 NEW (1210mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48042 NEW (1210mm 幅) </div> </div> </div>
<p>蹴込み一体タイプ</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> PX-48013 NEW (910mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48023 NEW (910mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48033 NEW (910mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48043 NEW (910mm 幅) </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> PX-48014 NEW (1210mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48024 NEW (1210mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48034 NEW (1210mm 幅) </div> <div style="text-align: center;"> PX-48044 NEW (1210mm 幅) </div> </div> </div>

踏み面タイプ

標準価格 (税別)

910mm幅
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm幅
6,950円/枚 83,400円/ケース

1 枚 = 12 枚入
※12 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号
E1250292

Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格 (税別)

910mm幅
6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm幅
8,400円/枚 67,200円/ケース

1 枚 = 8 枚入
※8 枚以上ご注文の場合、1 枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚 (段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号
E1250292

Made in Japan



ウッディフロア柄の
ノンスキッド・ステップは
踏み面、蹴込みの柄が
横方向になります。



※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。

※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

※屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

写真と現品のイメージが異なる場合があります。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



ストーンフロア

標準価格
(税別) 4,150円/m² 2.5mm厚

S サイズ 135cm巾 5,610円/m

M サイズ 162cm巾 6,730円/m

W サイズ 182cm巾 7,560円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



複層ビニル床シート FS

Made in Japan




PX-4820 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4820



PX-4822 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4822

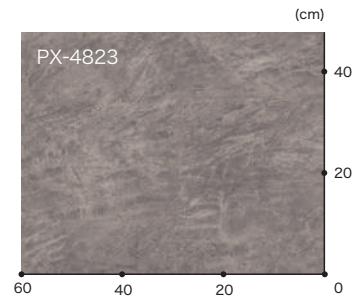

PX-4821 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4821



PX-4823 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4823



写真と現品のイメージが異なる場合があります。


適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

ストーンフロア（在庫品）



PX-48201～48204 NEW

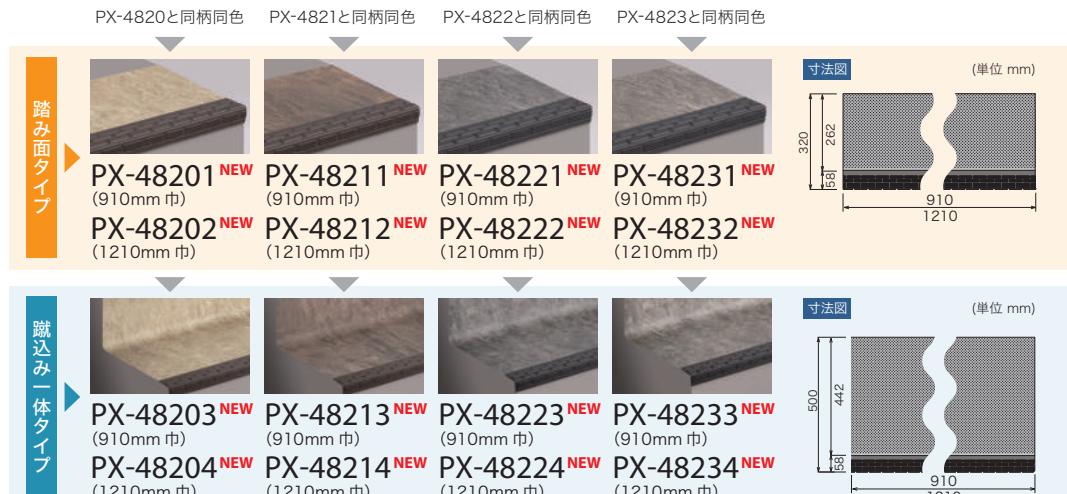**踏み面タイプ**

標準価格（税別）

910mm巾

5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾

6,950円/枚 83,400円/ケース

1ケース = 12枚入

※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）

接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号

E1250293



Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾

6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾

8,400円/枚 67,200円/ケース

1ケース = 8枚入

※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）


接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号

E1250293



Made in Japan



※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。

※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

※屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

写真と現品のイメージが異なる場合があります。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



ニットライン

標準価格
(税別) 4,150円/m² 2.5mm厚

S サイズ 135cm巾 5,610円/m²

M サイズ 162cm巾 6,730円/m²

W サイズ 182cm巾 7,560円/m²

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。



(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



複層ビニル床シート FS

Made in Japan

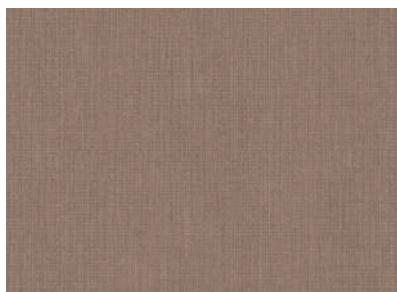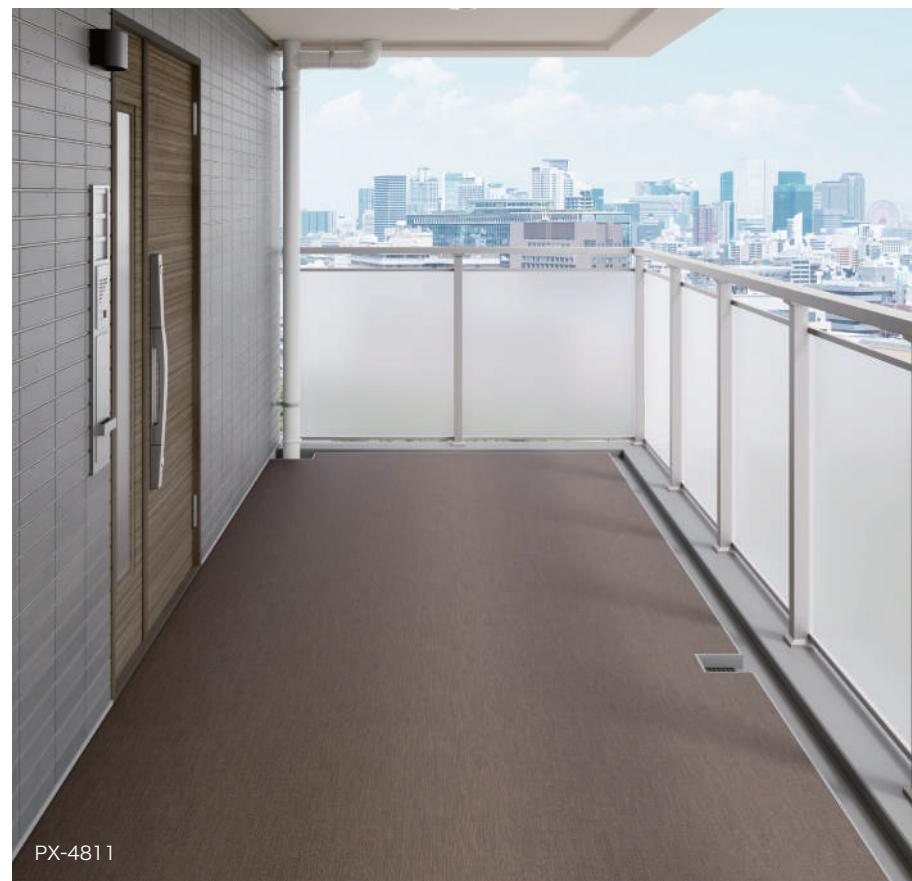


PX-4810 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4810



PX-4812 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4812

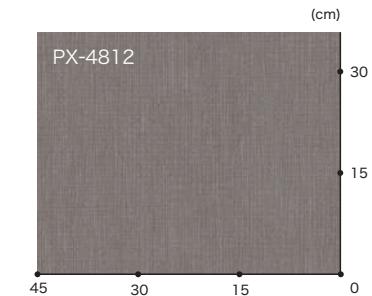

施工上の注意：リバース施工をおすすめします。



PX-4811 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4811



PX-4813 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4813



写真と現品のイメージが異なる場合があります。

適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

ニットライン（在庫品）



PX-48601～48604 NEW

踏み面タイプ

PX-48601 NEW (910mm巾)
PX-48602 NEW (1210mm巾)

PX-48671 NEW (910mm巾)
PX-48672 NEW (1210mm巾)

PX-48691 NEW (910mm巾)
PX-48692 NEW (1210mm巾)

PX-48681 NEW (910mm巾)
PX-48682 NEW (1210mm巾)

寸法図 (単位 mm)

蹴込み一体タイプ

PX-48603 NEW (910mm巾)
PX-48604 NEW (1210mm巾)

PX-48673 NEW (910mm巾)
PX-48674 NEW (1210mm巾)

PX-48693 NEW (910mm巾)
PX-48694 NEW (1210mm巾)

PX-48683 NEW (910mm巾)
PX-48684 NEW (1210mm巾)

寸法図 (単位 mm)

踏み面タイプ 標準価格（税別）

910mm巾 5,150円/枚 61,800円/ケース
1210mm巾 6,950円/枚 83,400円/ケース

1 ケース = 12 枚入
※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG
防炎性能試験番号 E1250292

Made in Japan


蹴込み一体タイプ 標準価格（税別）

910mm巾 6,300円/枚 50,400円/ケース
1210mm巾 8,400円/枚 67,200円/ケース

1 ケース = 8 枚入
※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）
接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG
防炎性能試験番号 E1250292

Made in Japan



*ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。

*ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

*屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

写真と現品のイメージが異なる場合があります。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

ラウンドエンボス

標準価格
(税別) 3,750円/m² 2.5mm厚

S サイズ	135cm巾 5,070円/m
M サイズ	162cm巾 6,080円/m
W サイズ	182cm巾 6,830円/m

リピート：タテ 1cm・ヨコ 1cm（エンボスリピート）

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG

床材の色に合わせた溶接棒があります。

（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Mサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。


屋上、ルーフバルコニーには施工できません。



防滑性 耐候性 JIS 適合品

複層ビニル床シート FS

Made in Japan

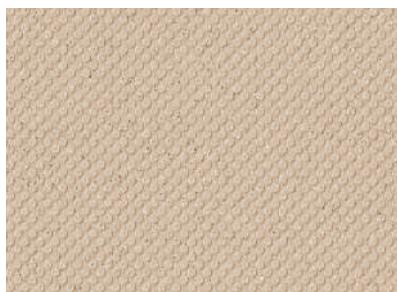

PX-4620 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4620




PX-4622 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4622



PX-4621 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4621

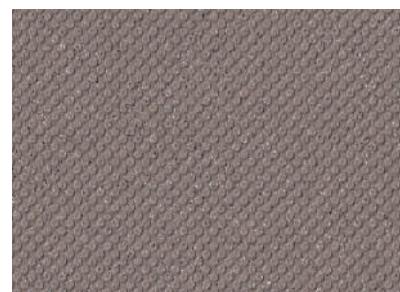

PX-4623 NEW

サイズ S・M・W
溶接棒 YS-4623



写真と現品のイメージが異なる場合があります。

適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

ラウンドエンボス (在庫品)



PX-46201～46204 NEW

ラウンドエンボスは、ノンスキッドとノンスキッド・ステップでエンボスが異なります。

踏み面タイプ

PX-46201 NEW (910mm巾)	PX-46211 NEW (910mm巾)	PX-46221 NEW (910mm巾)	PX-46231 NEW (910mm巾)
PX-46202 NEW (1210mm巾)	PX-46212 NEW (1210mm巾)	PX-46222 NEW (1210mm巾)	PX-46232 NEW (1210mm巾)

蹴込み一体タイプ

PX-46203 NEW (910mm巾)	PX-46213 NEW (910mm巾)	PX-46223 NEW (910mm巾)	PX-46233 NEW (910mm巾)
PX-46204 NEW (1210mm巾)	PX-46214 NEW (1210mm巾)	PX-46224 NEW (1210mm巾)	PX-46234 NEW (1210mm巾)

踏み面タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾
6,950円/枚 83,400円/ケース

1ケース = 12枚入
※12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号
E1250293

防滑性 耐候性 剥離強度試験
Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾
6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾
8,400円/枚 67,200円/ケース

1ケース = 8枚入
※8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚(段鼻部4.5mm厚)
接着剤 耐湿工法: WPステップ・WG
防炎性能試験番号
E1250293

防滑性 耐候性 剥離強度試験
Made in Japan



*ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。

*ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

*屋上、ルーフバルコニーには施工できません。

写真と現品のイメージが異なる場合があります。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



バルコニーウッド II

標準価格
(税別) 3,950円/m² 2.0mm厚

S サイズ 135cm巾 5,340円/m
W サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



複層ビニル床シート FS
Made in Japan




PX-216

サイズ S・W
溶接棒 YS-216



PX-218

サイズ S・W
溶接棒 YS-218

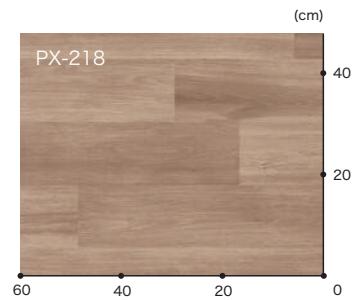

PX-217

サイズ S・W
溶接棒 YS-217



PX-219

サイズ S・W
溶接棒 YS-219



モルタルタイル

標準価格
(税別) 3,950円/m² 2.0mm厚

Sサイズ 135cm巾 5,340円/m
Wサイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
床材(ベース部分)の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。

幅繰ぎをする際は、Sサイズでタイル4枚分、Wサイズでタイル5枚分で施工してください。



複層ビニル床シート FS

Made in Japan



PX-201

サイズ S・W
溶接棒 YS-201



PX-202

サイズ S・W
溶接棒 YS-202




PX-203

サイズ S・W
溶接棒 YS-203



PX-201

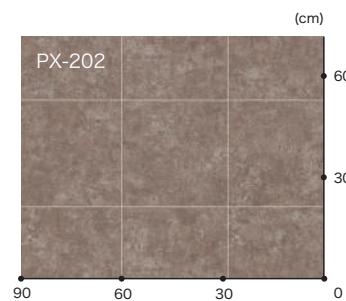

写真と現品のイメージが異なる場合があります。
適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。
バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



オーバーモルタル

標準価格
(税別) 3,950円/m² 2.0mm厚

Wサイズ 180cm巾 7,110円/m


接着剤 一般工法 : AR・PC-2 耐湿工法 : WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。
濃淡差のあるシンプルな柄のため、ジョイント部分で色合いが異なる場合があります。



複層ビニル床シート FS
Made in Japan

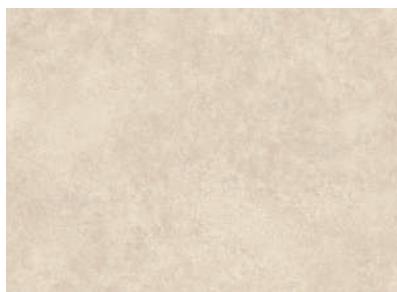


PX-230

サイズ Wのみ
溶接棒 YS-230



PX-231

サイズ Wのみ
溶接棒 YS-231

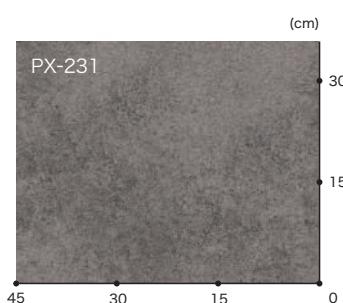

PX-230

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

15 パルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



クオーツサイト

標準価格
(税別) 3,950円/m² 2.0mm厚

S サイズ 135cm巾 5,340円/m
W サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法 : AR・PC-2 耐湿工法 : WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。




複層ビニル床シート FS
Made in Japan




PX-220

サイズ S・W
溶接棒 YS-220

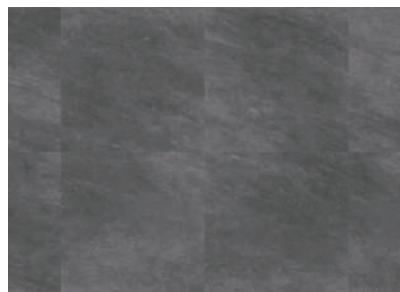

PX-221

サイズ S・W
溶接棒 YS-221

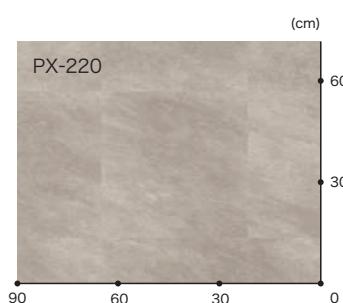

格子: 約 43cm 角
(目地は明確に表現しておりません。)



PX-221

写真と現品のイメージが異なる場合があります。
適応箇所については P.1 をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。
バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。



ファブリック調Ⅱ

標準価格
(税別) 3,950円/m² 2.5mm厚

S サイズ 132cm巾 5,220円/m
W サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



複層ビニル床シート FS
Made in Japan




PX-570

サイズ S・W
溶接棒 YS-570




PX-571

サイズ S・W
溶接棒 YS-571

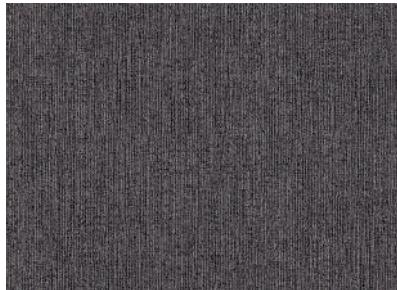


PX-572

サイズ S・W
溶接棒 YS-572

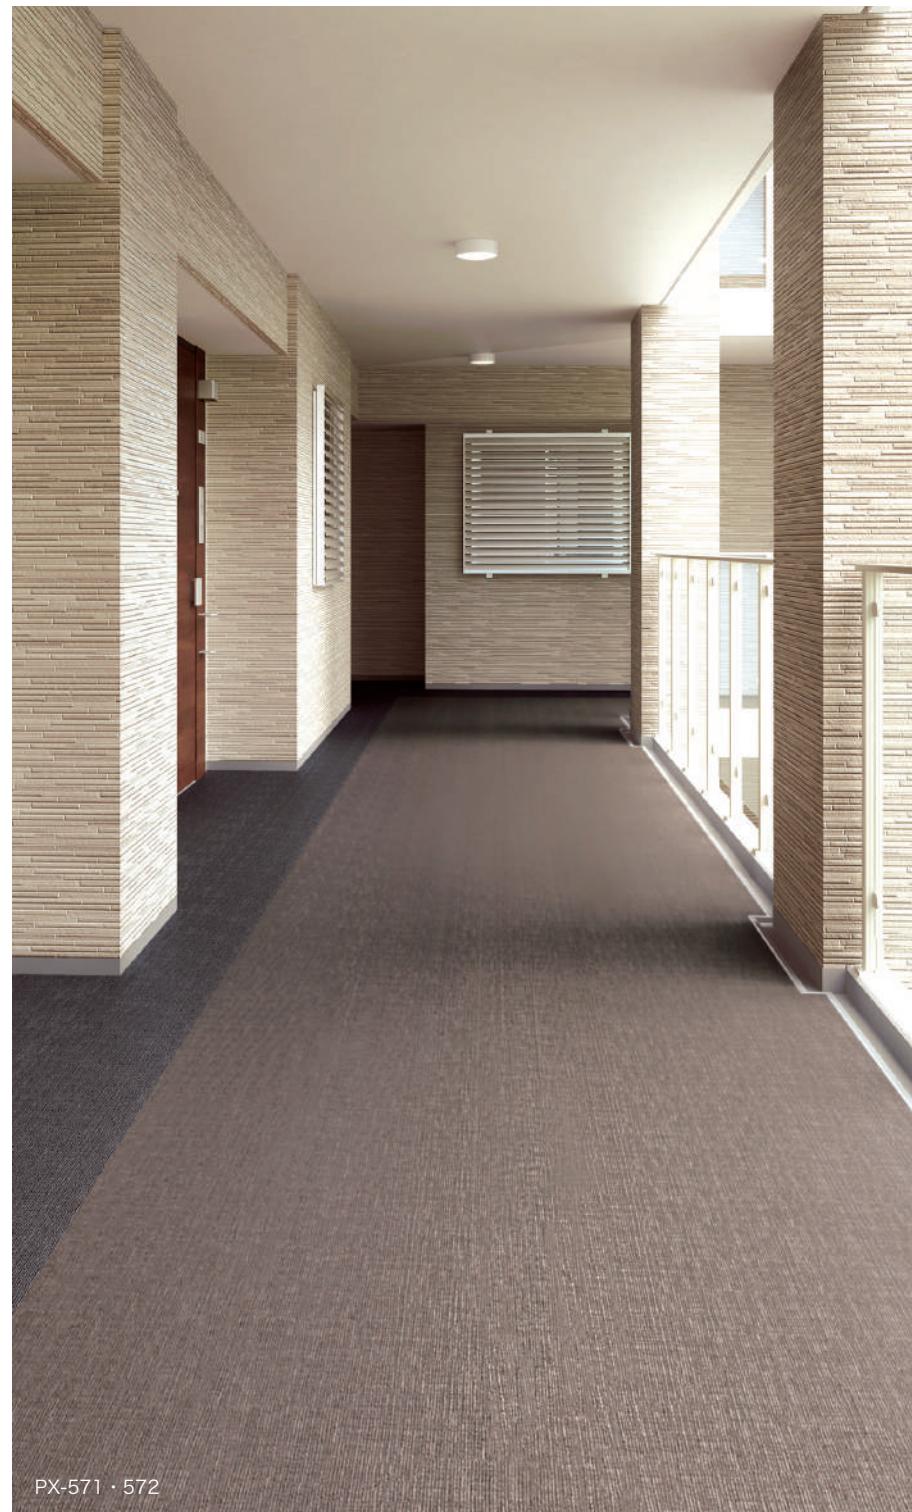

PX-571・572

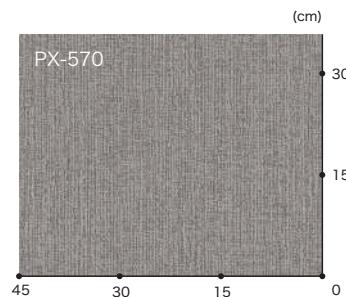

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

17 パルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。


ファブリック調Ⅱ（在庫品）



スピーディーな
水捌けを実現した
独自のエンボス形状。



PX-5701～5704

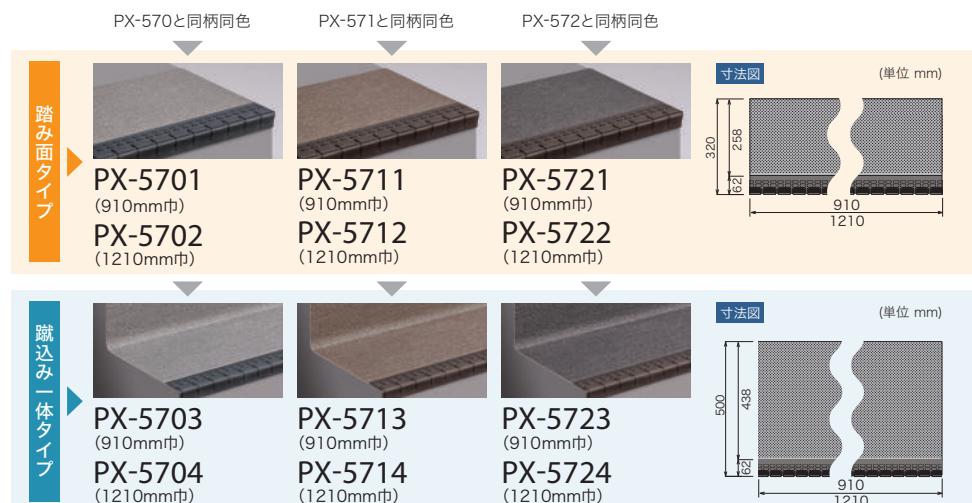

踏み面タイプ

標準価格（税別）

910mm巾

5,150円/枚 61,800円/ケース

1210mm巾

6,950円/枚 83,400円/ケース

1ケース=12枚入

*12枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）

接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号

E1220132



Made in Japan

蹴込み一体タイプ

標準価格（税別）

910mm巾

6,300円/枚 50,400円/ケース

1210mm巾

8,400円/枚 67,200円/ケース

1ケース=8枚入

*8枚以上ご注文の場合、1枚単位で販売いたします。

規格 2.5mm厚（段鼻部4.5mm厚）

接着剤 耐湿工法：WPステップ・WG

防炎性能試験番号

E1220132



Made in Japan

断面図



※ノンスキッド・ステップは踏み面、蹴込みの柄が横方向になります。

※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

ターフ調


標準価格
(税別) 3,950円/m² 2.5mm厚

Sサイズ 132cm巾 5,220円/m

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。
(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)



複層ビニル床シート FS
Made in Japan

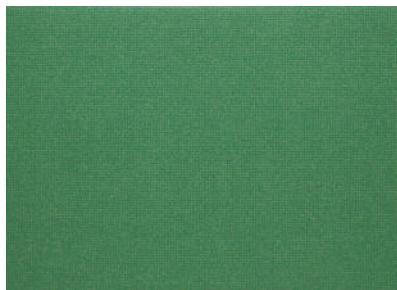

PX-550

サイズ Sのみ
溶接棒 YS-550



PX-550

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

19 パルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

カーペット調

標準価格
(税別) 3,950円/m² 2.5mm厚

S サイズ 132cm巾 5,220円/m
W サイズ 180cm巾 7,110円/m

接着剤 一般工法 : AR・PC-2 耐湿工法 : WPX・WG
床材の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。
ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。
Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。)



複層ビニル床シート FS
Made in Japan



PX-530

サイズ S・W
溶接棒 YS-530




PX-531

サイズ S・W
溶接棒 YS-531



PX-532

サイズ S・W
溶接棒 YS-532

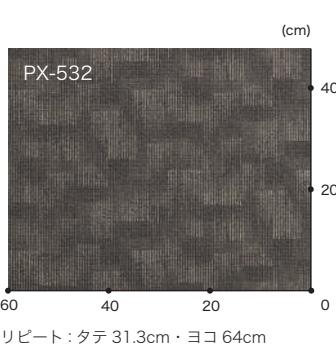

写真と現品のイメージが異なる場合があります。
適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。 20

ネオテグラ

標準価格
(税別) 4,900円/m² 2.5mm厚

S サイズ 135cm巾 6,620円/m²
W サイズ 180cm巾 8,820円/m²

接着剤 一般工法：AR・PC-2 耐湿工法：WPX・WG
床材（目地部分）の色に合わせた溶接棒があります。

（熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。）

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



防滑性
耐候性
JIS
適合品

複層ビニル床シート FS
Made in Japan



PX-961

サイズ S・W
溶接棒 YS-961



PX-962

サイズ S・W
溶接棒 YS-962




PX-963

サイズ S・W
溶接棒 YS-963



PX-961

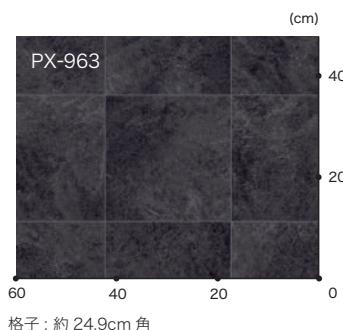

写真と現品のイメージが異なる場合があります。

適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。

タイル調

標準価格
(税別) **4,350円/m²** 2.5mm厚

S サイズ 135cm巾 5,880円/m
W サイズ 180cm巾 7,830円/m

接着剤 一般工法 : AR・PC-2 耐湿工法 : WPX・WG
床材(目地部分)の色に合わせた溶接棒があります。

(熱溶接のために接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。)

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。

Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
製法上、柄合わせができませんのでお含みおきください。



複層ビニル床シート FS
Made in Japan




PX-951

サイズ S・W
溶接棒 YS-951



PX-952

サイズ S・W
溶接棒 YS-952

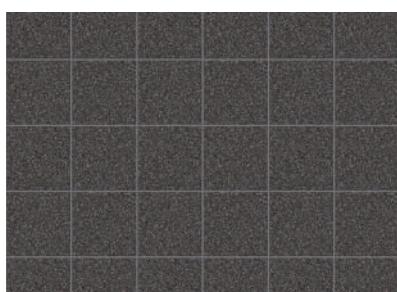


PX-953

サイズ S・W
溶接棒 YS-953



PX-953

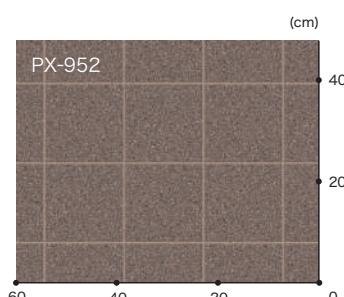

リピート : タテ 31.2cm ・ ヨコ 31.2cm
格子 : 約 15.6cm 角

写真と現品のイメージが異なる場合があります。
適応箇所についてはP.1をご確認ください。取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。

バルコニー・廊下の使用に際しては各マンション規定のルールに則りご使用ください。 22


アンダーレイ 下地専用クッション材



エアコン排水目地 ホース受け納まり例



▲一般タイプ


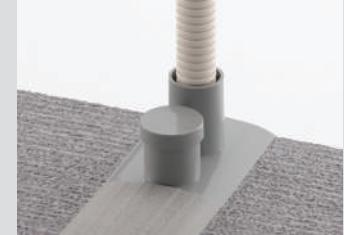


▲蓋付きタイプ



▲蓋付きタイプ

アンダーレイ

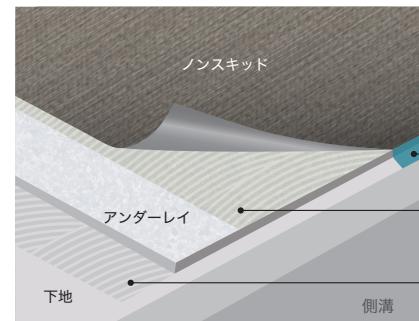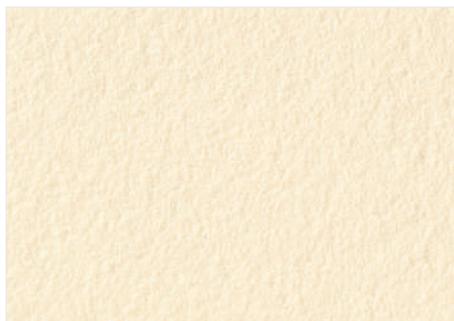

PXU-101


標準価格 2,550円/m² [2,330円/m]

規格 3.0mm厚/91cm巾 切売可

重量物を長時間置くとへこみ跡が残ってしまいますので、あらかじめ当て板をしてください。
リバース施工をおすすめします。
アンダーレイ施工後24時間以上養生してから、仕上げ材を施工してください。
アンダーレイと仕上げ材のジョイントが同じ位置にならないように調整してください。
Made in Japan

Point

- 音の発生を抑えます。
- やわらかな踏み心地です。
- 高い衝撃吸収力があります。

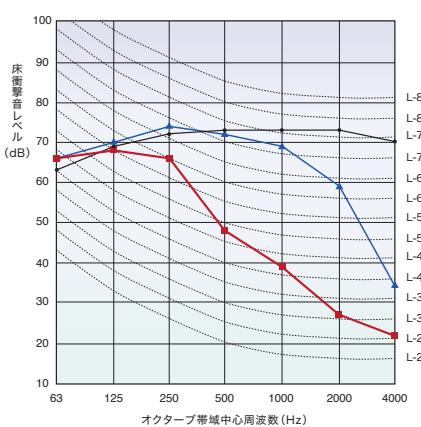

【試験方法】

床衝撃音レベルの測定法

試験体を階上の音源室の所定の位置に設置し、軽量床衝撃音発生器(タッピングマシン)で床を加振したときに階下の床下ビットで計測される床衝撃音のレベルを測定しました。不陸調整したコンクリート床の中央に測定対象床を固定し、軽量床衝撃音発生器は、発生器のハンマーを結ぶ線がコンクリート床の周囲の辺に對して45°の方向となるように設置します。各試験体の測定の前に、コンクリート床素面の軽量床衝撃音レベルを基準として測定し、床衝撃音の差を改善量としてあらわします。

コンクリートスラブ素面
ノンスキッド
ノンスキッド+アンダーレイ

シキレール

バルコニー・ベランダの仕切り材

特許取得



PXS-101

サイズ S・W



PXS-102

サイズ S・W



PXS-103

サイズ S・W



PXS-103・PX-571

標準価格
(税別) **S サイズ 100cm 10,500円/ケース**
Wサイズ 135cm 14,500円/ケース

1ケース/5本入

規格 高さ25mm×100mm巾


接着剤 耐湿工法：WPX・WG

ご注文の際は、必ずサイズをご指定ください。Sサイズ・Wサイズは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。
施工方法につきましては、巻末資料をご確認ください。

Made in Japan

寸法図

(単位mm)

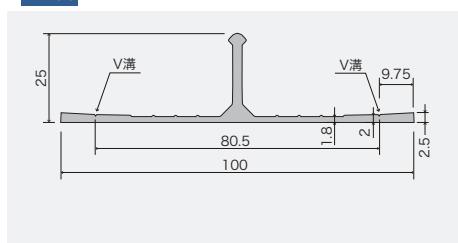


Point

隣接住戸への
水の浸入を防げます

ガイドラインが
水の流れを助けます

特許取得 /

2.5mm厚・2.0mm厚
どちらにも対応できます



ノンスキッド
2.0mm 厚の場合

V溝に沿ってカットして
お使いいただけます。

ノンスキッド
2.5mm 厚の場合

切らずにそのまま
お使いいただけます。

ノンスキッド・エアコン排水目地

エアコンの室外機から出る水をスムーズに排水溝に流します。

一般タイプ ホース受け 1口・2口どちらにも対応しています。

排水目地



PXD-321

ホース受け 一般タイプ専用

1口 2口



PXC-121

1口 2口




PXC-321

排水目地 PXD-321～329

標準価格（税別）
21,500円/巻 3.8mm厚×57mm巾×20m巻
接着剤 耐湿工法:WPX・WG

断面図



(単位:mm)
Made in Japan

※ご注文の際は、巻単位でお願いします。
※写真と現品のイメージが異なる場合があります。



PXD-322



PXC-122

PXC-322



PXD-326



PXC-126



PXC-326



PXD-323



PXC-123



PXC-323



PXD-327



PXC-127



PXC-327



PXD-324



PXC-124



PXC-324



PXD-328



PXC-128



PXC-328



PXD-325



PXC-125



PXC-325



PXD-329



PXC-129



PXC-329

ホース受け 一般タイプ専用

1口

2口

PXC-321～329

標準価格（税別）



6,950円/ケース 20個入/ケース

標準価格（税別）

14,800円/ケース 20個入/ケース

寸法図



(単位:mm)



ホース受けと排水目地は同梱の専用接着剤で接着します。

寸法図

(単位:mm)

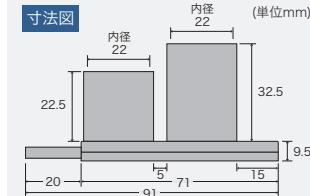

ホース受けと排水目地はパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)で接着します。

ホース受け
内径 22mm φ
外径 25mm φ

Made in Japan

※ご注文の際は、ケース単位でお願いします。※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

特許取得

蓋付きタイプ

蓋が取り外せるためお手入れがかんたんです。

排水目地



PXD-421

ホース受け 蓋付きタイプ専用

2口



PXC-421

Point

- 蓋が取り外せるため、メンテナンスが容易です。
- 特許取得^{*}した独自設計により、耐久性にすぐれます。
- 床材となじみやすいデザインです。

*蓋の中央に柱を設置し蓋とベースの嵌合部が一对になる外嵌めタイプの排水目地の設計。



PXD-422



PXC-422



PXD-426



PXC-426



PXD-423



PXC-423



PXD-427



PXC-427



PXD-424



PXC-424



PXD-428



PXC-428



PXD-425



PXC-425



PXD-429



PXC-429

排水目地


PXD-421 ~ 429

標準価格（税別）

47,000円/巻

8mm厚×57mm巾×20m巻

接着剤 耐湿工法: WPX・WG

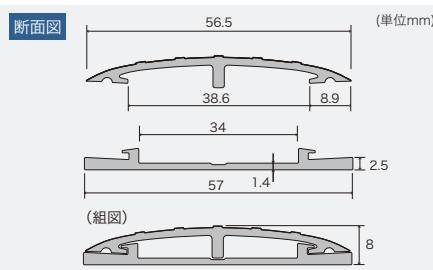

ホース受け



蓋付きタイプ専用

2口

PXC-421 ~ 429

標準価格（税別）

14,800円/ケース 20個入/ケース

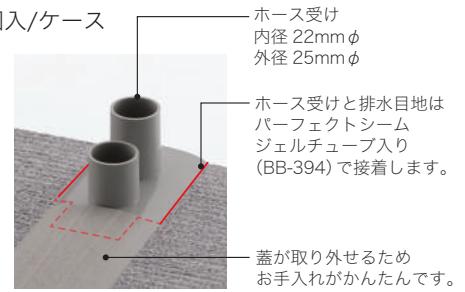

Made in Japan

※ご注文の際は、巻单位でお願いします。

※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

※ご注文の際は、ケース单位でお願いします。※写真と現品のイメージが異なる場合があります。

MEMO

INDEX

マンション修繕工事 施工イメージ集

永く住み続けた建物でもっとここちよく暮らすために、修繕前後のイメージを空間ごとにご提案いたします。

CASE1 バルコニー	29
CASE2 屋外廊下	30
CASE3 エレベーターホール	31
CASE4 屋外階段	32

試験データ

商品性能一覧表	33
耐候性・衝撃吸収性	34
防滑性	35
清掃性・VOC対策	36
耐薬品性	37
遮音性・視認性	38

施工説明

ノンスキッド施工前の共通手順	39
ノンスキッド	40
ノンスキッド・ステップ	41
ノンスキッド・エアコン排水目地	43
シキレール、アンダーレイ端部	44
施工納まり図	45

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表	47
--------------------------------	----

メンテナンスガイド	49
-----------	----

取扱上のご注意	51
---------	----

マンション修繕工事 施工イメージ集



バルコニー

リビングとの一体感を持たせオープンデッキのような開放的な空間に。

ご提案のポイント

- お掃除がしやすく美しさを維持できる
- 木目柄で統一することで空間を広々演出




バルコニー床 : PX-217 (NONSKID) 居室床 : WD-2018 (FLOOR TILE)

□ 汚れが取りやすい

凹凸の深さと形状を工夫し、すべりにくさと汚れの取りやすさを両立しました。

汚れ除去試験

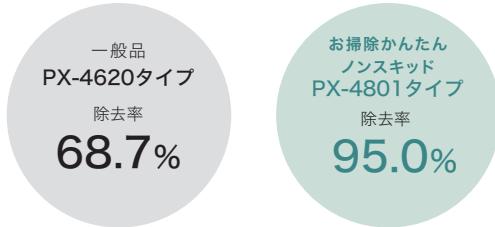

試験方法

キャスター試験機に掃除用具(ほうき)と試験体を取り付け、汚れ物質(カラーサンド／粒径300μm)を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復作動させ汚れ物質の除去率を測定した。

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

バルコニーウッドⅡ



標準価格(税別) 3,950円/m ²	規格 2.0mm厚
Sサイズ 135cm巾 5,340円/m	Wサイズ 180cm巾 7,110円/m

※商品詳細につきましては、P.13をご参照ください。

※塩ビタイル「FLOOR TILE」はノンスキッド見本帳とは有効期限が異なり、予告なく改定する場合があります。

商品の物性データにつきましては、巻末資料をご確認ください。

写真と現品のイメージが異なる場合があります。取扱いのご注意は必ず巻末をご確認ください。

Before After

CASE 2

屋外廊下

永く住み慣れたマンションも床材を貼ることですべりにくくデザイン性もアップ。

ご提案のポイント

- 優れた防滑性で安全性に貢献
- グレード感をプラスしイメージを一新




Before

After



PX-203

□ フラットなのにすべりにくい



車椅子やベビーカーの移動もスムーズ。
住む人にやさしい防滑シートです。



床材A|R



シミュレーション

自分で撮影した空間の写真で簡単に
床材をシミュレーションできるツールです。

モルタルタイル



PX-201



PX-202



PX-203

標準価格(税別) 3,950円/m² 規格 2.0mm厚

Sサイズ 135cm巾 5,340円/m Wサイズ 180cm巾 7,110円/m

※商品詳細につきましては、P.14をご参照ください。

□ デザインバリエーション

エンボス(凹凸)



防滑効果をもたらすエンボス(凹凸)を、
そのままデザインとして表現しています。

多彩なデザイン



木目柄や石目柄など多彩なデザインを
ラインアップしています。

Before After
CASE 3

エレベーターホール

床材を貼り分けゾーニングすることで日々の暮らしにメリハリを。

ご提案のポイント

- 床材の貼り分けでデザイン性アップ
- リアテックでキズや汚れからエレベーターを守る



エレベーターホール床 : PX-963・廊下 : PX-570 (NONSKID)
エレベーター扉 : TA-4750・玄関扉 : GD-4907 (REATEC)

□ 粘着剤付化粧フィルム「リアテック」

人や物の出入りが激しいエレベーターは、
キズや汚れ、褪色などに強くメンテナンスしやすいリアテックがおすすめです。

カラー(全107点)

	標準価格(税別) 4,600円/m ²	規 格 122cm巾
TA-4750	8,200円/m ²	

玄関ドアフィルム(全14点)

	標準価格(税別) 9,900円/m ²	規 格 100cm巾
GD-4907		



リアテックは、不燃仕上げを求められる壁面や金属下地部分のほか、柱やドアにも使用できる粘着剤付化粧フィルムです。豊富なデザインや機能性で、オフィスやホテルをはじめ、商業施設から住宅まで、幅広いシーンで使用できます。



リアテックの商品詳細につきましては、
こちらよりご確認ください。

ネオテグラ



標準価格(税別) 4,900円/m ²	規格 2.5mm厚
Sサイズ 135cm巾 6,620円/m	Wサイズ 180cm巾 8,820円/m

※商品詳細につきましては、P.21をご参照ください。

※粘着剤付化粧フィルム「REATEC」はノンスキッド見本帳とは有効期限が異なり、予告なく改定する場合があります。

Before After


CASE 4

屋外階段

廊下の床と階段でデザインを揃えることで、統一感のあるワンランク上の空間に。

ご提案のポイント

- ・床材表面の凹凸で階段もすべりにくく安全
- ・特注のノンスキッド・ステップで階段もこだわる

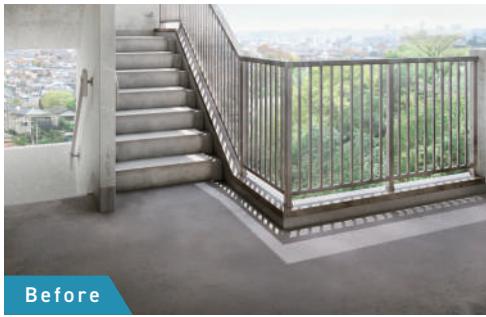

ノンスキッド・ステップのタイプは2種類

PX-4812と同柄同色

PX-4813と同柄同色

PX-4810と同柄同色

PX-4811と同柄同色

踏み面タイプ



蹴込み一体タイプ



□ 蹴込み一体タイプ

ノンスキッド・ステップ特注システム

蹴込み一体タイプのノンスキッド・ステップでは、常備在庫以外にもお客様のご要望に応じて、「特注対応」と「別柄対応」が可能です。

1

色柄を選ぶ

ノンスキッドの品番をご指定ください。

2

巾を選ぶ

巾サイズ(800~1800mm)をご指定いただけます。

3

お見積り・納期

1ケースより
特注対応が可能です。

※ノンスキッド・ステップとノンスキッドは生産ロットが異なるため、色調が異なる場合があります。

※ノンスキッド・ステップ特注システムの詳細につきましては、P.4をご参照ください。

商品性能一覧表

試験方法			JIS A 1454						JIS A 1453			
試験項目			加熱による長さ及び幅変化率	へこみ量		残留へこみ量	滑り性		耐摩耗性			
							硬底紳士靴		質量変化		摩耗深さ	
品番	23°C	45°C		乾燥	水+ダスト		500回転	1000回転	500回転	1000回転	mm	mm
単位	%	mm	mm	mm	—	—	mg/mm ²	mg/mm ²	mm	mm	—	—
性能規格値 (JIS A 5705に準拠)	-2.0以上 +2.0以下	0.3以上	1.5以下	0.75以下	—	—	—	—	—	—	—	—
ノンスキッド	PX-201~203	FS	縦-0.04 横-0.03	0.60	0.82	0.29	0.93	0.61	0.21	0.42	0.22	0.35
	PX-216~219	FS	縦-0.05 横-0.04	0.65	0.87	0.25	0.76	0.55	0.11	0.23	0.18	0.27
	PX-220・221	FS	縦-0.04 横-0.03	0.81	0.94	0.43	0.92	0.61	0.11	0.23	0.12	0.21
	PX-230・231	FS	縦-0.05 横-0.04	0.64	0.84	0.34	0.92	0.61	0.11	0.24	0.14	0.22
	PX-530~532	FS	縦-0.05 横-0.04	0.92	1.15	0.64	0.77	0.58	0.20	0.43	0.25	0.42
	PX-550	FS	縦-0.05 横-0.04	0.84	1.09	0.56	0.80	0.57	0.19	0.42	0.37	0.62
	PX-570~572	FS	縦-0.04 横-0.03	0.81	1.03	0.53	0.88	0.58	0.19	0.40	0.27	0.43
	PX-4620~4623	FS	縦-0.04 横-0.05	1.00	1.28	0.44	0.79	0.61	0.10	0.18	0.09	0.16
	PX-4801~4804 PX-4881~4883	FS	縦-0.03 横-0.05	0.96	1.25	0.56	0.84	0.59	0.06	0.11	0.04	0.08
	PX-4810~4813	FS	縦-0.03 横-0.05	0.96	1.25	0.56	0.84	0.59	0.06	0.11	0.04	0.08
	PX-4820~4823	FS	縦-0.03 横-0.05	0.92	1.26	0.52	0.77	0.60	0.07	0.12	0.06	0.10
ノンスキッド・ ステップ	PX-951~953	FS	縦-0.04 横-0.04	0.83	1.04	0.59	0.79	0.64	0.16	0.33	0.35	0.49
	PX-961~963	FS	縦-0.05 横-0.04	0.89	1.20	0.33	0.69	0.59	0.10	0.20	0.27	0.41
	PX-5701~5724	—	縦-0.04 横-0.03	0.81	1.03	0.53	0.88	0.58	0.19	0.40	0.27	0.43
	PX-46201~46234 PX-48201~48234	—	縦-0.03 横-0.05	0.92	1.26	0.52	0.77	0.60	0.07	0.12	0.06	0.10
	PX-48011~48044	—	縦-0.03 横-0.05	0.96	1.25	0.56	0.84	0.59	0.06	0.11	0.04	0.08
	PX-48601~48694	—	縦-0.03 横-0.05	0.96	1.25	0.56	0.84	0.59	0.06	0.11	0.04	0.08

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

■ 加熱による長さ及び幅変化率（寸法安定性）

【試験方法】…… JIS A 1454に準拠

300mm×300mmのサンプルを、80°Cの攪拌機付き恒温器中に6時間保持し、取り出してから室内に1時間静置後、試験前の長さ(寸法)に対する変化率を測定します。

■ へこみ試験

【試験方法】…… マックバーニーへこみ試験器によるJIS A 1454に準拠

10cm×10cmの試験片を温度23°Cに調整された恒温水槽に15分間浸しておき、同恒温水槽中で同じ温度に保たれた試験機を乗せます。試験機の6.35mmの先端が半球状の鋼棒により13.6kgの荷重を加えます。荷重を加えてから1分後のへこみ量(mm)を計測します。

参考：45°Cに調整された恒温水槽中の試験も行っています。この場合荷重を加えてから30秒後のへこみ量(mm)を計測します。

■ 残留へこみ量

【試験方法】…… JIS A 1454に準拠

5cm×5cmの試験片を使用して、直径4.5mmで先端が平らな鋼棒で36.0kgの荷重を10分間加え、荷重を取り去ってから1時間後のへこみ量を測定します。

■ 耐摩耗性

【試験方法】…… JIS A 1453に準拠

回転する水平円盤に試験片を取り付け、これに研磨紙を取り付けた摩耗輪を試験荷重とともに加えて、研磨紙によって生ずる試験片の摩耗の程度を評価するもので、試験体に対して指定回転数で重量の減少と厚みの減少を測定します。

耐候性

マンションの開放廊下やルーフバルコニーなどに使用される床材は、直射日光に含まれる紫外線や熱・雨水など自然環境の影響による変質や変色などの、劣化に耐える性能が求められます。なかでも紫外線は合成樹脂材料を劣化させやすいため、紫外線などへの耐性が床材の耐候性の大きな目安となります。

【試験方法】…… JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 「キセノンアークランプによる暴露試験方法」

キセノンアークランプによる暴露試験の後、外観変化の程度を変退色用グレースケールにて判定します(JIS L 0804に準拠)。

- 試験条件 -

ブラックパネル温度 : $63 \pm 3^{\circ}\text{C}$
放射照度 : $0.51 \pm 0.02 \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})$ [340nm]
水噴霧サイクル : 120分中18分間


【試験方法】…… EMMAQUA法による屋外集光式促進暴露試験

米国アリゾナ州フェニックスで実際の太陽光を集光利用し、実際の暴露条件と同じ昼夜のサイクルを再現したEMMAQUA試験機にて実施後、外観変化を観察します。

- 試験条件 -


積算放射エネルギー量 : 約32,000MJ/ m^2 (年間)
※銚子市:約4,659MJ/ m^2 (年間)
水噴霧サイクル : 昼間 120分ごとに8分噴霧
夜間 8分間噴霧を3回

【試験結果】

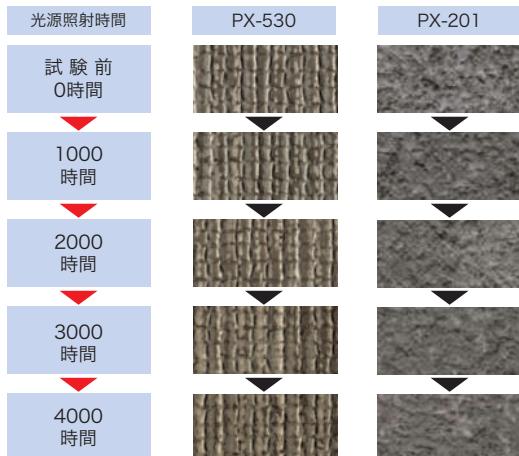

※上記データは当社基準による評価です。

【試験結果】

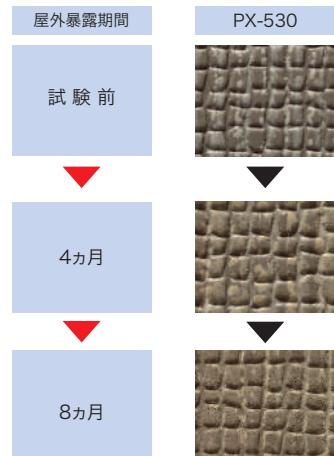

※上記データは当社基準による評価です。



その他床材の試験結果はコチラ

◇実際の施工状況(建物の周辺環境)では、紫外線の他、寒暖の温度変化や雨水などの要因が重なりあって床材を劣化促進させることもある。そのため、個別の性能試験だけでは十分な耐候性能を把握することができません。この耐候性試験結果はあくまでも試験値であり製品寿命を示すものではありません。

衝撃吸収性(G値)

万一の時の安全性を考え、衝撃吸収性能が求められます。

人が転倒した場合、衝撃をどれだけ床材で吸収できるかの測定をしました。

床材の衝撃吸収性は転倒衝突時の衝撃加速度「G値」で評価され、この値が小さいほど安全性は高くなります。

◇一般的にG値が低い床材ほど厚みがあり、柔らかくなる傾向があります。場所によっては移動性などの、他の性能との兼ね合いも考慮して床材を選択する必要があります。

【試験方法】… JIS A 6519 体育館用鋼製床下地構成材 「床の硬さ試験」

転倒衝突時の床の硬さ試験方法(JIS A 6519)は人間の頭部をモデルとして開発された質量3.85kgの装置です。これをゴム板が置かれた試料(床材)の測定期間に、高さ20cmから自由落下させ、床に衝突した時の加速度の最大値を内蔵の加速度計で測定し、転倒衝突時の衝撃加速度「G値」を求めます。

【試験結果】

試験体	G値(m/s^2)
コンクリート	170(1,666)
ノンスキッド	138(1,352)
ノンスキッド・ステップ	138(1,352)
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	110(1,078)

※ノンスキッドPX-570(2.5mm厚)の試験値です。

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。


※G値の()内の数値は2018年に改正されたJIS A 6519に基づき、硬さ(Gs)の単位を $9.8\text{m}/\text{s}^2$ に換算した値です。

防滑性(C.S.R値)


歩行の安全性を考えたとき、滑りにくさと適度な滑りやすさがバランス良く備わっていることが重要です。優れた防滑性を持つ床材の条件は、『水や土砂などが付いた時にも滑りにくいこと』『乾燥し清掃された状態と水や土砂が付着した状態での滑りにくさの差が小さいこと』だといえます。

【試験方法】…… JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法「滑り性試験」

東京工業大学(現東京科学大学)の小野研究所が開発したすべり試験機によるOY-PULL法にて試験を行っています。実際の歩行に最も即している試験方法と言われ、滑り片に実際に使用する履物の底を貼り付け、80kgfの荷重をのせ、18°の角度で引っ張った時に得られる最大引張り荷重を測定し、その値を載荷重量(80kg)で除した値(C.S.R値)を滑り抵抗の評価指標としました。

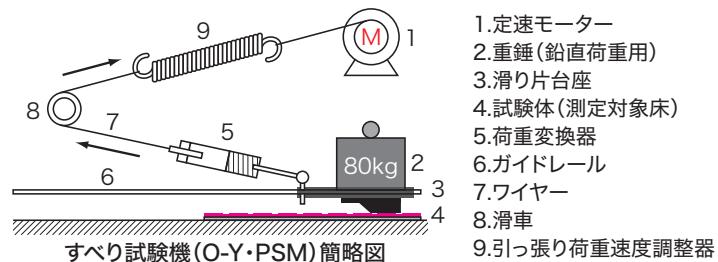

【試験結果】床材のすべり最適値及び許容範囲(下足床)

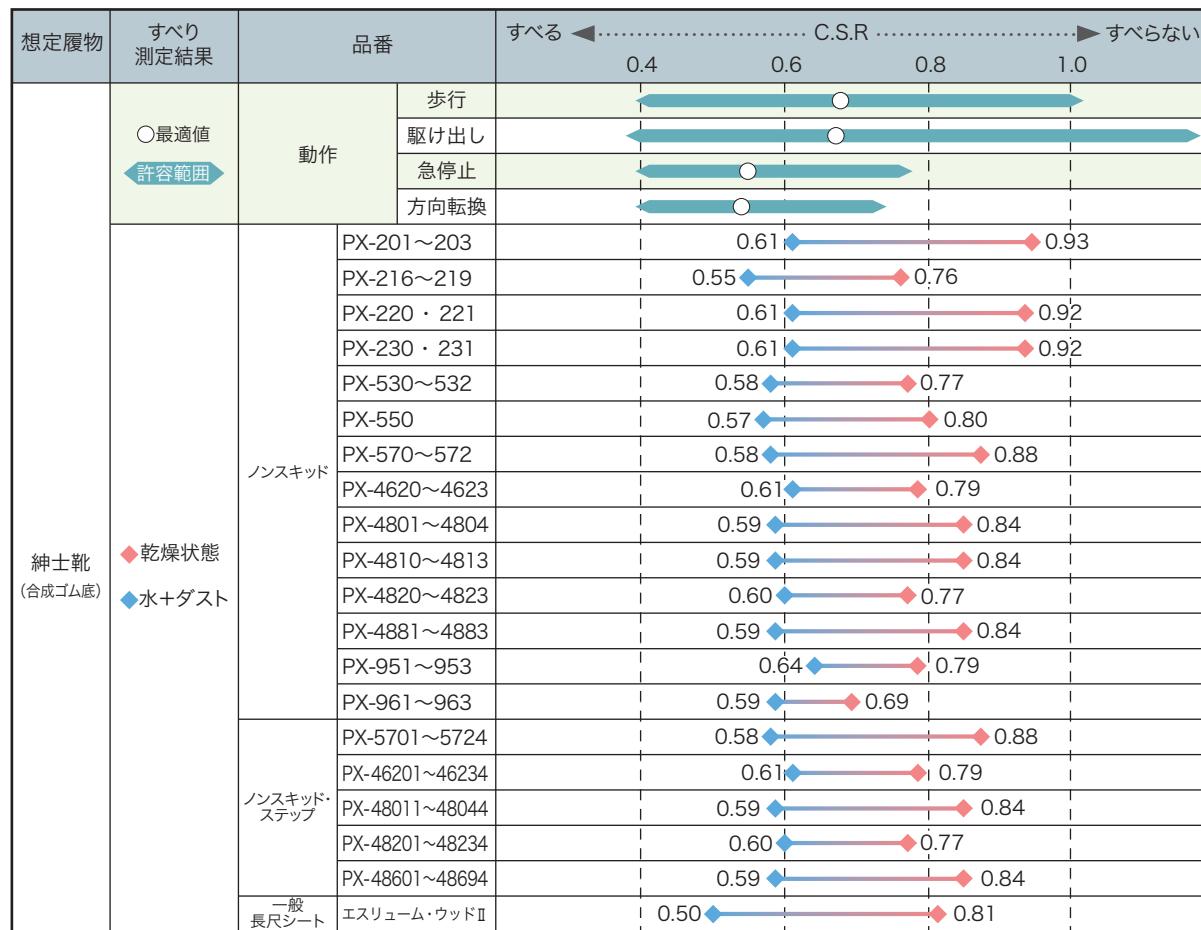

防滑性の判断ポイント ①『水+ダスト』状態での数値が高いこと ②『水+ダスト』と『乾燥』状態での数値差が小さいこと

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

清掃性(お掃除かんたんノンスキッド)

日常清掃では汚れの取りやすさが求められます。

防滑シートは、防滑性を有する反面、そのエンボス形状から汚れが除去し難いといった声もあります。「お掃除かんたんノンスキッド」は防滑性と清掃性を両立した商品で、車椅子やベビーカーの移動もスムーズで汚れの取りやすさも実現しました。

【試験方法】…… 清掃簡易性判断試験

キャスター試験機に掃除用具と試験体を取り付け、汚れ物質(カラーサンド／粒径300μm)を1g散布し、縦方向2往復、横方向2往復で試験し、除去率を算出しました。

$$\text{除去率}(\%) = \frac{\text{除去された汚れ物質の量(g)}}{\text{散布した汚れ物質の量(g)}} \times 100$$

【試験結果】

仕様	品番	除去率 (%)
お掃除かんたん ノンスキッド	PX-201~203	92.0%
	PX-216~219	94.8%
	PX-220・221	92.1%
	PX-230・231	92.1%
	PX-570~572	90.9%
	PX-4801~4804、PX-4881~4883	95.0%
	PX-4810~4813	95.0%
	PX-4820~4823	96.0%
通常ノンスキッド	PX-4620~4623	68.7%

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

【考察】 通常ノンスキッドと比較してお掃除かんたんノンスキッドは汚れ物質を除去しやすいといえます。

VOC対策

住宅における揮発性有機化合物汚染はシックハウスとして社会問題にまでなりました。建材として床材を使用する上でも、そのような環境安全性を考慮しなくてはなりません。ここでは、厚生労働省の指針値から換算した日本インテリア協会(NIF)の自主基準値との比較で、床材から発生するVOC(揮発性有機化合物)の測定をしました。

※厚生労働省が制定している指針値は気中濃度です。それを基に日本インテリア協会(NIF)ではデンマーク法換算式により放散速度を換算しました。

【試験結果】

測定化合物質	厚生労働省指針値 (μg/m³)	NIF自主基準値 (7日後)	
		ノンスキッド (μg/m²·h)	放散速度(7日後) (μg/m²·h)
ホルムアルデヒド	100	5	1.0>
トルエン	260	51	3.8
キシレン	200	39	31.0
p-ジクロロベンゼン	240	47	1.0>
エチルベンゼン	3,800	748	6.9
スチレン	220	43	1.0>

◇小型チャンバー法による揮発性有機化合物測定結果(JIS A 1901)から、ホルムアルデヒド及び他のVOC(揮発性有機化合物)の放散速度が規定値以下であることが確認できます。

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

耐薬品性

薬品などに対しての耐汚染性試験です。

床材は、薬品や溶剤などによって変色や材質の変化を引き起こす可能性があります。下記試験結果は、バルコニー、学校、工場、医療・福祉施設などの耐薬品性が求められる場所で床材を選定するための一つの目安です。

■ バルコニーなどで使用される肥料や害虫駆除剤に対する耐汚染性試験

【試験方法】… JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法 「耐汚染性試験」に準拠

温度23°C、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、2週間静置します。

その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。

目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

【評価基準】

- A :変化しない
- B :わずかに変化
- C :変化
- D :大きく変化

【試験結果】

試薬(希釈率)	試験体	
	PX-201～231	
オルトラン液剤 (250倍)	A	
スミチオン液剤 (1000倍)	A	
マラソン乳剤 (2000倍)	A	
ベニカS乳剤 (200倍)	A	
栄養剤 ハイポネックス原液(500倍)	A	

※害虫駆除剤や栄養剤の原液が床面に付着した際は、変色する可能性がありますので、速やかに水で洗い流してください。

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

■ 学校、工場、医療・福祉施設などで使用される41試薬に対する耐汚染性試験

【試験方法】… JIS A 1454 高分子系張り床材試験方法 「耐汚染性試験」

温度23°C、湿度50%の試験室にて、床材表面に試薬を2ml滴下し、時計皿を被せ、24時間静置します。

その後、家庭用中性洗剤で除去し、さらに工業用アルコールで表面を拭き取り、試験室で1時間静置します。

目視によって滴下部分の色、光沢及び材質の変化を確認し、汚染性を評価しました。

【評価基準】

- A :変化しない
- B :わずかに変化
- C :変化
- D :大きく変化

【試験結果】

試薬	検査薬・殺菌・消毒										塩類	有機溶剤					汚染物質				
	硫酸	硫酸	硝酸	塩酸	クロム酸	酢酸	苔酸	乳酸	アンモニア水	水酸化ナトリウム		フェノール	ホルマリン	ヨードホルム	ライト血液染色剤	ギムザ血液染色液	パラニコロウ染色液	過酸化水素水	過マンガン酸カリウム	硝酸銀	メタノール
試験体	5%	50%	61%	37%	25%	99%	20%	20%	85%	25%	28%	10%	37%	20%	3%	42%	52%	31%	6%	10.0%	N
PX-530～572	A	A	B	B	D	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	B	A	B	A	A
PX-4620～4623	A	A	B	A	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	C	B	D
PX-4801～4804 PX-4881～4883	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	C	B	B
PX-4810～4813	A	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	C	B
PX-4820～4823	A	B	B	A	D	A	A	A	A	A	A	D	B	B	B	D	A	B	C	B	D
PX-201～231	A	A	A	B	A	B	A	A	A	A	B	B	B	A	B	A	B	A	C	D	C
PX-951～953	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	D	D	D	D	D	D	D	A	D	A	A
PX-961～963	A	A	B	A	B	A	A	B	A	A	D	D	D	D	D	D	D	A	B	A	A

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

◇変化の許容範囲が人により異なる場合もありますので、使用する床材を用いて事前に変化の程度を確認する必要があります。

遮音性


近年、マンションやアパートなどの集合住宅で階上の床から発生する音が問題となり、遮音等級の高い床材で床を施工する建物が増えています。生活に快適な環境を確保するため、こうした衝撃音の緩和は必要不可欠になっています。

【試験方法】… JIS A 1440-1 実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法 第1部：標準軽量衝撃源による方法

試験体を階上の音源室の所定の位置に設置し、軽量床衝撃音発生器(タッピングマシン)で床を加振したときに階下の床下で計測される床衝撃音のレベルを測定しました。

【試験結果】

試験体	床衝撃音遮断性(グラフ表示)= 軽量衝撃音JIS A 1440-1 単位(dB)							L-レベル
	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	
ノンスキッド	66	70	74	72	69	59	34	L-75
ノンスキッド・ステップ	66	70	74	72	69	59	34	L-75
ノンスキッド+アンダーレイ3.0mm	66	68	66	48	39	27	22	L-65
コンクリートスラブ(150mm厚)	63	69	72	73	73	73	70	-
エポキシ系塗床	58	68	71	71	70	68	56	-

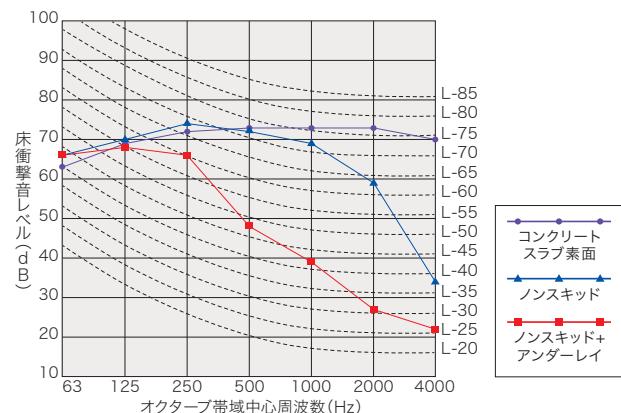

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

【考察】軽量衝撃音について、標準スラブの数値に対し、ノンスキッド施工後は高音域での改善効果が見られます。

【参考】 ◇軽量衝撃音：スプーンを落とした音や、イスを引くときの音など、硬くて軽量な物が落下した際に発生する衝撃音。

◇重量衝撃音：人の飛び跳ねなど、重くて柔らかい物が落下した際に発生する衝撃音。


(通常、重量衝撃音の遮断性能の向上には床構造体による対策が基本であり、建物竣工後の対策は難しいといわれます。)

視認性(ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ)

ユニバーサルデザインの一環で、視認性を高める為に、段差やスロープの様にレベルの差が出る場所に対して貼分けをする仕様が増えていきます。そのような視認性を比較する指標としてノンスキッド、ノンスキッド・ステップ(段鼻部分と踏み面部分)の輝度を測定しました。

【試験方法】ノンスキッド…輝度計を用いて試験体(ノンスキッド)の輝度を測定します。 ノンスキッド・ステップ…輝度計を用いて試験体(ノンスキッド・ステップ)の踏み面部と段鼻部の輝度を測定します。

測定機器：輝度計 サンプルまでの距離：約1.4m 試験室の光源：蛍光ランプ 受光角：15°(角度75°)



【試験結果】(ノンスキッド)

品番	輝度	品番	輝度	品番	輝度	品番	輝度
PX-201	40.4	PX-531	39.7	PX-4803	77.0	PX-4883	77.0
PX-202	38.7	PX-532	34.5	PX-4804	52.4	PX-951	58.9
PX-203	24.1	PX-550	35.8	PX-4810	70.4	PX-952	34.4
PX-216	139.3	PX-570	49.8	PX-4811	58.4	PX-953	24.4
PX-217	120.9	PX-571	39.2	PX-4812	64.7	PX-961	103.8
PX-218	85.8	PX-572	21.2	PX-4813	43.3	PX-962	100.2
PX-219	96.8	PX-4620	141.1	PX-4820	148.7	PX-963	23.1
PX-220	80.6	PX-4621	98.4	PX-4821	54.5		
PX-221	29.9	PX-4622	87.4	PX-4822	58.4		
PX-230	126.6	PX-4623	64.2	PX-4823	75.7		
PX-231	41.7	PX-4801	128.2	PX-4881	128.2		
PX-530	52.9	PX-4802	97.8	PX-4882	97.8		

【試験結果】(ノンスキッド・ステップ)

品番	段鼻部	踏み面部	輝度比	品番	段鼻部	踏み面部	輝度比
PX-5701～5704	21.2	49.8	2.34	PX-48041～48044	30.2	52.4	1.73
PX-5711～5714	14.8	39.2	2.64	PX-48201～48204	30.2	148.7	4.92
PX-5721～5724	14.8	21.2	1.43	PX-48211～48214	30.2	54.5	1.80
PX-46201～46204	30.2	141.1	4.67	PX-48221～48224	24.6	58.4	2.37
PX-46211～46214	30.2	98.4	3.25	PX-48231～48234	24.6	75.7	3.07
PX-46221～46224	24.6	87.4	3.55	PX-48601～48604	24.6	64.7	2.63
PX-46231～46234	24.6	64.2	2.60	PX-48671～48674	24.6	43.3	1.76
PX-48011～48014	30.2	128.2	4.24	PX-48681～48684	30.2	58.4	1.93
PX-48021～48024	30.2	97.8	3.23	PX-48691～48694	30.2	70.4	2.33
PX-48031～48034	30.2	77.0	2.54				

※当社基準による評価です。上記の値は測定値であり保証値ではありません。

【考察】貼り分けをして視認性を高める際は、それぞれの商品の輝度比に配慮する必要があります。

ノンスキッド施工前の共通手順の説明

■ 基本手順



1.施工環境・下地の確認

《環境の確認》

施工場所の温度や湿度が施工時及び施工後に大きく影響します。特に冬場の施工に関しては作業環境温度の管理が重要となります。

温度10~25°C、湿度75%以下が望ましく、施工前後は接着剤の種類に応じた養生時間を取りながらおこなってください。また、接着剤の保管温度も5°C以下にならないようにしてください(変質・分離する場合もあります)。

《下地の確認》

●平滑性

下地に不陸や亀裂、段差、隙間などがないか、床全体が平滑であるかを調べてください。平滑性に欠け凹凸のある床は、接着剤を均一に塗布できません。凹部に接着剤だまりをつくり、ジョイントから接着剤がはみ出す原因になったり、溶剤によるガスで膨れの原因になります。凸部は接着剤の塗布量が少なくなることで接着力が低下したり、施工後の部分的な摩耗の原因になり、耐久性に支障をきたすことになります。階段の蹴込み面も不陸を必ずチェックして基準値内におさめるようにしてください。

●汚れ

下地の汚れは、接着剤の接着力を落とすばかりでなく、床材の変色を招く場合があります。そのためゴミや埃、モルタルかすが残っていないか、油や錆がついていないかなどを調べてください。特に塗料や防蟻剤、防腐剤、オイルスイング配管用接着剤などの油を含む汚れは、施工後に床材の変色・変質を起こす恐れがあるので注意してください。

●湿気

下地の乾燥不足は、どんな接着剤でも施工不可能です。水分計やポリエチレンフィルム、バーナーなどを使い下地の乾燥状態を判断してください。下地の乾燥とともに立地条件、下地自体の構造、素材についても注意してください。

●強度

下地の粉吹き・ざらめ・浮きなどが多く十分な強度が必要です。

●取り合い

床下地の壁面に対しての取り合いを確認してください。確認項目は以下のとおりです。

- ・床面と壁面の取り合い部に四方でレベルの狂いかないか。
- ・扉開口部の床面のレベルが、床材の厚み分上がっているか。

下地の乾燥状態の判断方法

■水分計を使用する方法

水分計の接地面が平らでゴミやチリがなく、通風のない場所を選んで下地水分の測定を行ってください。

■ポリエチレンフィルムを利用する方法

約1m角のポリエチレンフィルム(ゴミ袋など)を下地に広げ、空気が逃げないように四方をガムテープで貼り、24時間放置する。その後、フィルム内側に付いた水滴や下地の変色状態を観察し判断してください。

■バーナーを利用する方法

バーナー(トーチランプ)を用い下地表面をあぶり、水滴の有無や変色状態を観察し判断してください。

水分計*			水分計以外での確認方法		施工方法の目安
グレード	選択 D.MODE	従来の水分指標	ポリエチレンフィルム	バーナー	
I	440未満	8%未満	24時間後変化なし	下地表面に変化なし	一般工法
IIa	440以上 620未満	8%以上 10%未満	24時間後黒ずみ (輪郭不明瞭)	下地表面が黒ずむ	耐湿工法推奨
IIb	620以上	10%以上	24時間後に変色結露が見られる	下地表面に水滴が浮く	施工不可

*使用水分計：株式会社ケツト科学研究所
高周波静電容量式水分計「HI-520-2」D.MODE選択による

2.清掃

床にコンクリートかすのゴミ、埃などが残っていると接着剤の塗布に支障をきたすばかりでなく、接着剤の接着力不足の原因になったり、施工後の仕上がりにも影響します。大きなゴミから取り除いた後、埃やチリなどを拭き取ってください。床面積が広い場合、一度に清掃すると場所によって十分にきれいにならなかったり、施工中に再び汚れたりするので、当面施工に必要な部分から清掃してください。清掃後は工事関係者の出入りを禁止し、ゴミや埃を持ち込まないようにしてください。

3.下地調整

下地の状況に応じて補修、表面補強を適切に行ってください。またその際に使った補修材、補強材によって下地自体の性能が変わることもあるため注意が必要です。

4.使用商品の確認

施工前に必ず、商品番号、ロット番号、サイズ、数量を確認してください。色ムラを防ぐために、できる限り取り合いのある箇所は同ロットの商品で流れ方向を合わせて施工してください。

■株式会社ケツト科学研究所製「コンクリート、モルタル水分計 HI-520-2」による水分測定方法(表面から40mm程度まで)

●測定手順

①測定対象床下地から、測定対象箇所を適宜選定する。

②水分計の各ダイヤルを以下の通りセットする。

D.MODE(厚さ:40mm程度、温度:AUTO設定)

③水分計を測定対象箇所の床下地表面に置き、表示値を読み取る。
測定は水分計を置く位置を適宜ずらしながら数回行い、平均的な表示値を求めるところとする。

●測定結果の評価：測定表示値を左記表グレードで判断し施工方法の判定を行う。

測定対象範囲	コンクリート 0~12%	
	モルタル 0~15%	
ALC 0~100%		
人工軽量骨材コンクリート 0~23%		
石膏ボード 0~50%		
ケイ酸カルシウム板 0~15%		
D.MODE 0~1999		
S.MODE 0~1100		
測定方式	高周波容量式(20MHz)	消費電力 350mW
表示方法	デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)	寸法・質量 72(W)x146(D)x118(H)mm, 0.39kg
電 源	電池 9V(006P アルカリ) ×1	付 属 品 ソフトケース、電池、取扱説明書



ノンスキッド施工説明

■ 基本手順



1.下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。

※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。
※詳細は「施工前の共通手順」(P.39)を参照してください。

2.割り付け

ジョイントが多いと仕上がりが美しくないため、出来る限りジョイントを少なく割り付けてください。長手方向にジョイントを合わせてください。また小さなサイズは、美観を損ねるだけでなく、接着不良による浮き剥がれの原因になるため出来る限り発生しないように割り付けてください。出入口部は踏み込みが多く、ジョイントから傷みや剥がれが起きやすいため、出来る限りジョイントをしないようにしてください。



3.荒切り・色柄合わせ

施工場所の形などに合わせて割り付けし、それに基づいて実寸法より5cmほど長めに荒切りしてください。

柄物は、1柄分余分に長く裁断し柄合わせをしてください。丈継ぎの必要がある場合は、さらに1柄分長く裁断し、丈継ぎのジョイントと合うように柄を合わせてください。

4.仮敷き

現場の環境にじませ、運搬時の巻き癖、伸縮などを取り除くために荒切りして仮敷きしてください。特に低温時や寒冷地の場合、床材が硬くなっているため十分な仮敷き時間をとってください。

5.裁断

《巾定規による壁際の裁断》

巾定規は、壁面に対して床材の端が、ピッタリと沿うように裁断する道具です。巾定規の先端にカッターナイフをあて、壁方向に沿わせるように力を加えながら手前方向にカットしてください。



《ジョイントの裁断》

ジョイント部は隙間なくピッタリと納まることが大切となるため、落し込みまたはリノカッターなどを用いて、けがいでからカットしてください。

6.接着剤の塗布

ウレタン樹脂系溶剤形接着剤WPX(BB-479・480)・WG(BB-601～603)を使用します。塗布する際は、専用クシ目を使用してムラがないように均一に接着剤を塗布してください。

《接着剤の塗布の仕方》

周囲の壁際を先に切り込んでから床材を接合部から幅方向に向かって左右に折り返し(幅折り返し)、その部分に接着剤を塗布し圧着してください。そして残りの半分をそれぞれ折り返し接着してください。

7.ノンスキッドの貼り付け・圧着・エア抜き

オープンタイムを取り、貼り付け可能時間内に床材を貼り付け、しごき板でエアーバッキングしてから圧着時間内にローラーをかけてください。空気だまりがある場合は、しごき棒などで目地の方向に向かって押し出してください。空気だまりは下地の湿気の影響を受けて膨れの原因になります。ヒートガンやトーチランプなどを使用する場合は、熱風の温度が高すぎると、床材表面が溶解しツヤが出る場合がありますので、温度に注意して施工を行ってください。

8.継ぎ目処理

継ぎ目処理は専用の溶接棒を用いて熱溶接をしてください。

●溝切り

床材の貼り付け・圧着の後、接着剤が完全に硬化してから、継ぎ目部分をU字もしくはV字に溝切りします。

※溝の深さは、床材の厚みに対して2/3程度としてください。

※ジョイント箇所は、溶接後の水捌けを考慮しエンボスの一番低い部分でジョイントしてください。

●熱風溶接

専用溶接機ライスターを使用して目地部分を溶接します。

※熱風の温度が高すぎると、ジョイント周辺の床材表面が溶解し、ツヤが出る場合がありますので十分に注意してください。

●余剰部分カット

溶接棒が十分に固まった状態でスパトラナイフなどを用いて余剰分をカットします。

※溶接棒が固まる前にカットすると、後に溶接棒がヤセ、凹みとなる場合がありますので十分注意してください。

9.端部仕上げ


ノンスキッドの端末には、専用シール剤であるWPシール・HSシールを充填して処理してください。

●シーリング部の確認

シーリングを施す面が、ゴミや埃などによって汚れていないかを確認してください。汚れている場合は清掃し、また湿気のある場合は十分に乾燥させてから作業を行ってください。

●マスキング処理

仕上がりを美しくするために、シーリング部分にマスキングテープを貼りマスキング処理をしてください。

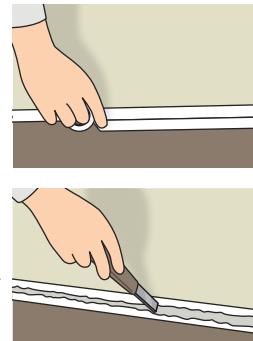

●充填と仕上げ


気泡を取り込まないようにシーリング面に均一になるように充填し、充填後は平らになるようにヘラで整えてください。ヘラ仕上げの際に、気泡の取り込みによりこみが生じた場合は、すぐにシール剤をやや多めに充填し、再びヘラで仕上げてください。最後にマスキングテープを剥がしてください。その際テープに付いたシール剤で床を汚さないように注意してください。

10.養生

施工完了後、床材の浮き、膨れ、剥がれ、突き上げなどの不備や接着剤による汚れがないかを確認します。施工後の汚れや破損を防止するため、必要に応じて養生シートなどで保護してください。また、シール剤が完全に硬化するまでは、シール部分を踏んだり、ブラシなどで清掃はお避けください。接着剤が完全に乾燥固化するまでは、突き上げ・目隠・膨れなどを発生させる恐れがあるので、重量物などのキャスターによるしごきはお避けください。

ノンスキッド・ステップ(踏み面タイプ)施工説明

■ 基本手順



1. 下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。

※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2. 蹴込み面の床材裁断

※2~4は蹴込み面に床材を施工する場合のみ。

蹴込み面の幅、高さを測定し、床材の長手方向が蹴込み面の幅方向となるように裁断してください。

3. 蹴込み面への接着剤の塗布


蹴込み面にWG(BB-601~603)を塗布してください。

※オープンタイムは10~15分程度が目安です。

4. 蹴込み面の床材貼り付け

貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。

蹴込み面の床材上端部は斜めに裁断してください。




5. ノンスキッド・ステップの裁断

踏み面部の幅、奥行きを測定し、シール剤(端部処理剤)の仕上げしろとして3mm程度短く裁断してください。


左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。

階段に排水溝がある場合は、排水溝より5~15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。

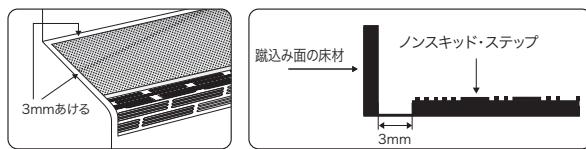

6. 段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。

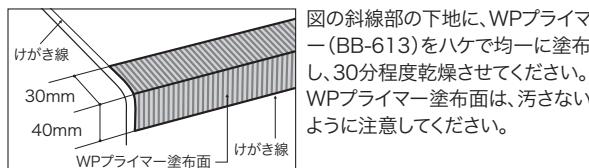

7. ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布


ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップカートリッジ(BB-604)を8~10mmの太さで、塗布してください。

両端より10mm程度内側まで塗布してください。

ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴込み面に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。

※オープンタイムは10~20分程度が目安です。


WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。

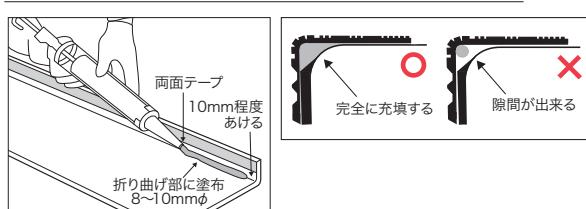

8. 踏み面部への接着剤の塗布

WG(BB-601~603)を踏み面部全体(段鼻部の前垂れ部は含まず)にくし目ゴテで塗布してください。

※オープンタイムは10~15分程度が目安です。




9. 両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10. ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。

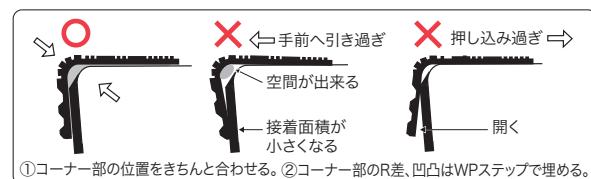

11. 圧着

ノンスキッド・ステップの踏み面部をハンドローラーなどで圧着してください。

接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。

両面テープの剥離紙を全て剥がし、ローラーで圧着してください。

12. 継ぎ目処理


ノンスキッド・ステップとノンスキッドの継ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13. 端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ端部を、5mm幅程度に仕上がるようマスキングテープで養生してください。

各種シール剤で周囲の端部をすべてシーリングします。

シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。

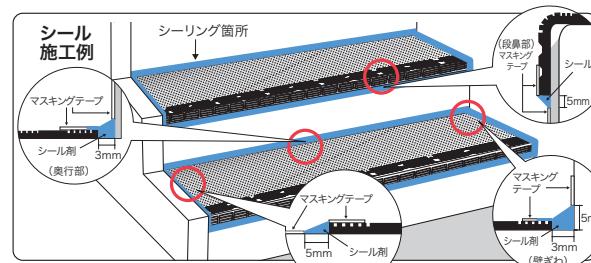

※ノンスキッド・ステップ(踏み面タイプ)のみの施工の場合です。蹴込み面に床材を施工する際は、蹴込み面両サイドもシーリングしてください。

14. 養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください(48時間程度)。

特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量

	ペンダイン	910mm巾	1210mm巾
BB-602	WG10kg缶	110段/缶	82段/缶
BB-604	WPステップカートリッジ×2本セット	20段/セット	14段/セット
BB-613	WPプライマー400g缶	79段/缶	59段/缶

※踏み面の奥行き250mmを想定し算出しています。

ノンスキッド・ステップ(蹴込み一体タイプ)施工説明

■ 基本手順



1. 下地の確認・清掃

砂やチリ、埃などを除去し、適切な下地処理を行い、下地が十分に平滑で乾燥していることを確認してください。
※平鋼板下地は、エポキシ系防錆塗料で十分な防錆処理をしてください。

2. 最下段蹴込み面の床材裁断


最下段の蹴込み面の幅、高さを測定し、ノンスキッド・ステップを裁断して蹴込み面の床材として使用してください。
残った材料は最上段の踊り場で使用します。

3. 最下段蹴込み面への接着剤の塗布

最下段の蹴込み面にWG(BB-601～603)を塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。



4. 最下段蹴込み面の床材貼り付け

貼り付け後はハンドローラーなどで十分圧着してください。
蹴込み面の床材上端部は斜めに裁断してください。




5. ノンスキッド・ステップの裁断

踏み面部の幅・奥行き、蹴込み面の幅・高さを測定し、シール剤(端部処理剤)の仕上げしろとして幅は3mm程度短く裁断してください。
左右両端部をあけて施工する場合、あらかじめ下地にあける寸法をけがき、幅を測定してください。
階段に排水溝がある場合は、排水溝より5～15mm程度手前でノンスキッド・ステップを裁断してください。

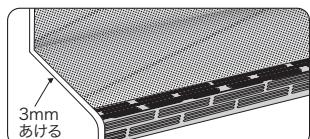

6. 段鼻部下地へのプライマー処理

段鼻部の下地には、必ずプライマー処理を行ってください。

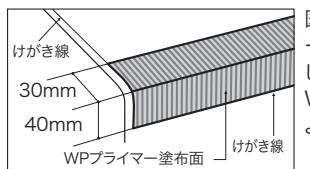

図の斜線部の下地に、WPプライマー(BB-613)をハケで均一に塗布し、30分程度乾燥させてください。
WPプライマー塗布面は、汚さないように注意してください。


7. ノンスキッド・ステップ段鼻裏面への接着剤の塗布

ノンスキッド・ステップ段鼻の裏面に、WPステップカートリッジ(BB-604)を8～10mmの太さで、塗布してください。
両端より10mm程度内側まで塗布してください。
ノンスキッド・ステップを貼り付けるとき、段鼻裏面から蹴込み面に接着剤が行き渡り、強固に接着出来ます。
※オープンタイムは10～20分程度が目安です。
WPステップを塗布しなかったり、塗布量が不十分な場合、段鼻部の亀裂や剥離が発生する場合がありますので、ご注意ください。



8. 着剤の塗布

WG(BB-601～603)を、踏み面及び蹴込み面全体(段鼻部の前垂れ部は含まず)にくし目ゴテで塗布してください。
※オープンタイムは10～15分程度が目安です。




9. 両面テープ剥離紙の剥がし

ノンスキッド・ステップ裏面に貼り付けてある両面テープの剥離紙を30mm程度剥がしてください。

10. ノンスキッド・ステップの貼り付け

ノンスキッド・ステップの折り曲げ部分を階段の段鼻部に合わせ、折り曲げ部に空洞が生じないように貼り付けてください。

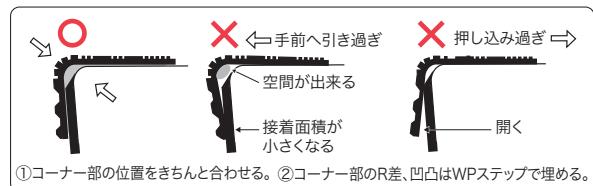

11. 圧着

ノンスキッド・ステップの踏み面部及び蹴込み面をハンドローラーなどで圧着してください。

接着剤のはみ出し、商品の変形が発生する場合がありますので、段鼻部は圧着し過ぎないようにご注意ください。

両面テープの剥離紙を全て剥がし、ローラーで圧着してください。


12. 繰ぎ目処理

ノンスキッド・ステップとノンスキッドの繰ぎ目は、接着剤が硬化してから、専用溶接棒を用いて熱溶接してください。

13. 端部仕上げ

ノンスキッド・ステップ端部を、5mm幅程度に仕上がるようマスキングテープで養生してください。

各種シール剤で周囲の端部をすべてシーリングします。
シーリング後、仕上げ用ヘラで仕上げ、マスキングテープを剥がします。

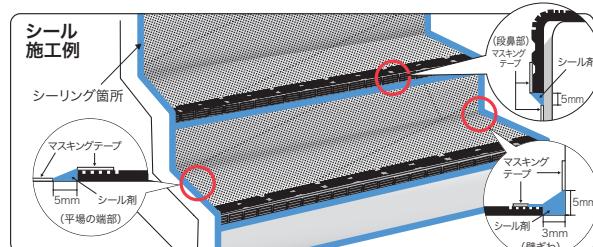

14. 養生

清掃後、接着剤とシール剤が硬化するまで歩行を控えてください(48時間程度)。

特に、接着剤が硬化する前に段鼻部の角を踏まないようご注意ください。段鼻部が変形したまま接着剤が硬化しますと、剥離や亀裂が発生する恐れがあります。

専用接着剤の標準塗布量

	ベンリダイイン	910mm巾	1210mm巾
BB-602	WG10kg缶	60段/缶	46段/缶
BB-604	WPステップカートリッジ×2本セット	20段/セット	14段/セット
BB-613	WPプライマー400g缶	79段/缶	59段/缶

※踏み面の奥行き250mm、蹴込み面の高さ200mmを想定し算出しています。

ノンスキッド・エアコン排水目地(一般タイプ)施工説明

■ 基本手順

- 1 下地の確認**
- 2 取り付け位置の確認**
- 3 排水目地の取り付け**
- 4 繰ぎ目処理**
- 5 端部処理**
- 6 ホース受けの取り付け**

1.下地の確認

下地が平滑、堅牢で勾配は1/100以上あることを確認してください。

2.取り付け位置の確認

室外機と排水ホースの位置を確認してください。

3.排水目地の取り付け

排水目地(一般タイプ)と床材を接着剤で施工してください。

※2口ホース受けを取り付ける場合は、排水目地と同時に施工してください。
右図のようにホース受け側面、先端部および先端裏面にパーフェクトシーム
ジェルチューブ入り(BB-394)を塗布してから排水目地に設置してください。

4.継ぎ目処理

排水目地と床材は、溶接棒もしくはパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)でジョイントしてください。

5.端部処理

床材と排水目地の端部をマスキングテープで養生し、WPシールもしくはHSシールで端部処理を行ってください。端部処理後にマスキングテープを取り除いてください。

※水の流れを妨げないように、排水目地の排水部分へのシールはお避けください。

6.ホース受けの取り付け

1口ホース受けを同梱の専用接着剤で排水目地にしっかりと固定してください。


ホース受け 1口 PXC-121～129

ホース受けと排水目地は
同梱の専用接着剤で接着します。



ホース受け 2口 PXC-321～329

ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ
ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。



※溶接棒の場合、接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

ノンスキッド・エアコン排水目地(蓋付きタイプ)施工説明

■ 基本手順

- 1 下地の確認**
- 2 取り付け位置の確認**
- 3 排水目地・ホース受けの取り付け**
- 4 繰ぎ目処理**
- 5 端部処理**
- 6 蓋の取り付け**

1.下地の確認

下地が平滑、堅牢で勾配は1/100以上あることを確認してください。

2.取り付け位置の確認

室外機と排水ホースの位置を確認してください。

3.排水目地・ホース受けの取り付け

排水目地(ベース)と2口ホース受け、床材を接着剤で施工してください。

2口ホース受けを取り付ける際は、右図のようにホース受け側面、先端部および先端裏面にパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)を塗布してから排水目地に設置してください。

4.継ぎ目処理

排水目地と床材は、溶接棒もしくはパーフェクトシームジェルチューブ入り(BB-394)でジョイントしてください。

5.端部処理

床材と排水目地の端部をマスキングテープで養生し、WPシールもしくはHSシールで端部処理を行ってください。端部処理後にマスキングテープを取り除いてください。


※水の流れを妨げないように、排水目地の排水部分へのシールはお避けください。

6.蓋の取り付け

排水目地(蓋)を適切な長さにカットして取り付けます。
取り付けの際は排水目地(ベース)片側のかみ合わせ部に排水目地(蓋)をひっかけ、もう一方のかみ合わせ部に軽く押し込むようにして取り付けてください。

ホース受け 2口 PXC-421～429


ホース受け内径22mmφ
外径25mmφ
ホース受けと排水目地は
パーフェクトシーム
ジェルチューブ入り
(BB-394)で接着します。
蓋が取り外せるため
お手入れがかかるんです。



※溶接棒の場合、接着部分と床材に光沢の差が生じることがあります。

シキレール施工方法

■ 基本手順



1. 隔て板の確認

隔て板の枠材と床面との隙間が30mm以上あることを確認してください。30mm未満の場合、施工ができません。

2. 下地の確認

下地が平滑、堅牢であり、勾配が1/100以上あることを確認してください。

3. 割付・裁断

シキレールと隔て板の中心が合うように割付けてください。
住戸側壁面の端部シール処理作業のため、住戸側端部の立ち上がり部分を20mm程度切り取ってください。
※立ち上がり部分を折り曲げたり、力を加えたりしないでください。
変形や破損の原因となります。


4. シキレールの取り付け
下地に接着剤を塗布し適切なオープンタイムを取り、シキレールとノンスキッドを貼り付け、十分に圧着してください。シキレールを貼り付ける際は端部カットした方を住戸側壁面に向けて施工してください。

5. 継ぎ目処理

接着剤が硬化してから、継ぎ目をU字にカットし、専用の溶接棒を用いて溶接棒を熱溶接処理してください。

6. 端部処理

側溝側および住戸側の端部をマスキングテープで養生し、WPシールもしくはHSシールで端部処理を行ってください。
※水の流れを妨げないよう排水部分へのシールはお避けください。

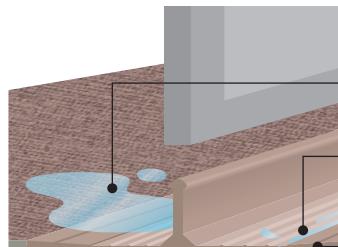


Point

- 隣接住戸への水の浸入を防げます
- ガイドラインが水の流れを助けます
- 特許取得 / 2.5mm厚・2.0mm厚どちらにも対応できます

特許取得



シキレールは2.5mm厚ノンスキッドとの組み合わせを標準としていますが、2.0mm厚ノンスキッドと組み合わせることもできます。2.0mm厚ノンスキッドと組み合わせる場合はシキレールにV溝を設けていますので、V溝に沿ってカットしてご使用いただくことでシキレールの厚みが2.0mm厚となります。

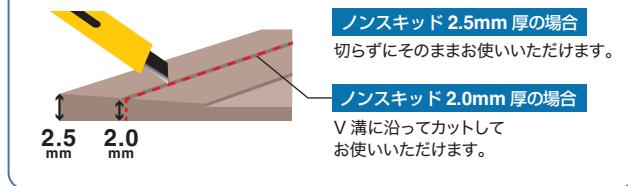


ノンスキッドアンダーレイ端部施工方法

■ ノンスキッドアンダーレイの端部処理例

必ず四方のシール処理を行ってください。

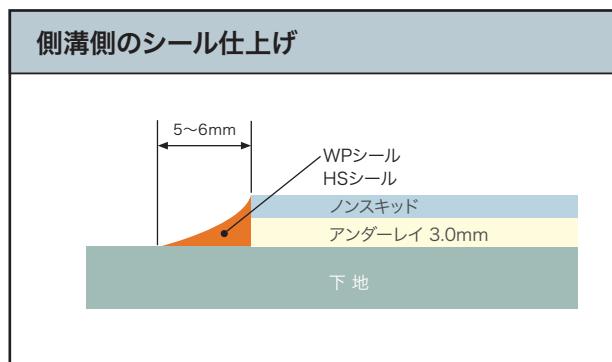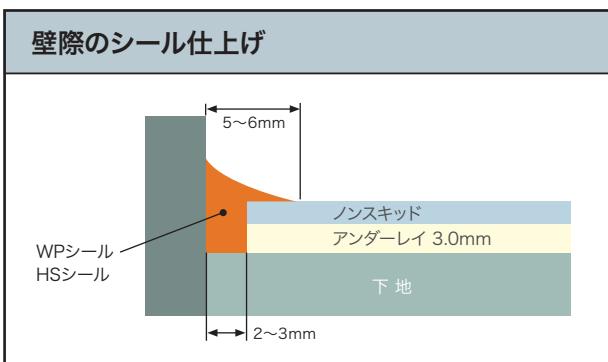

ノンスキッド施工納まり図

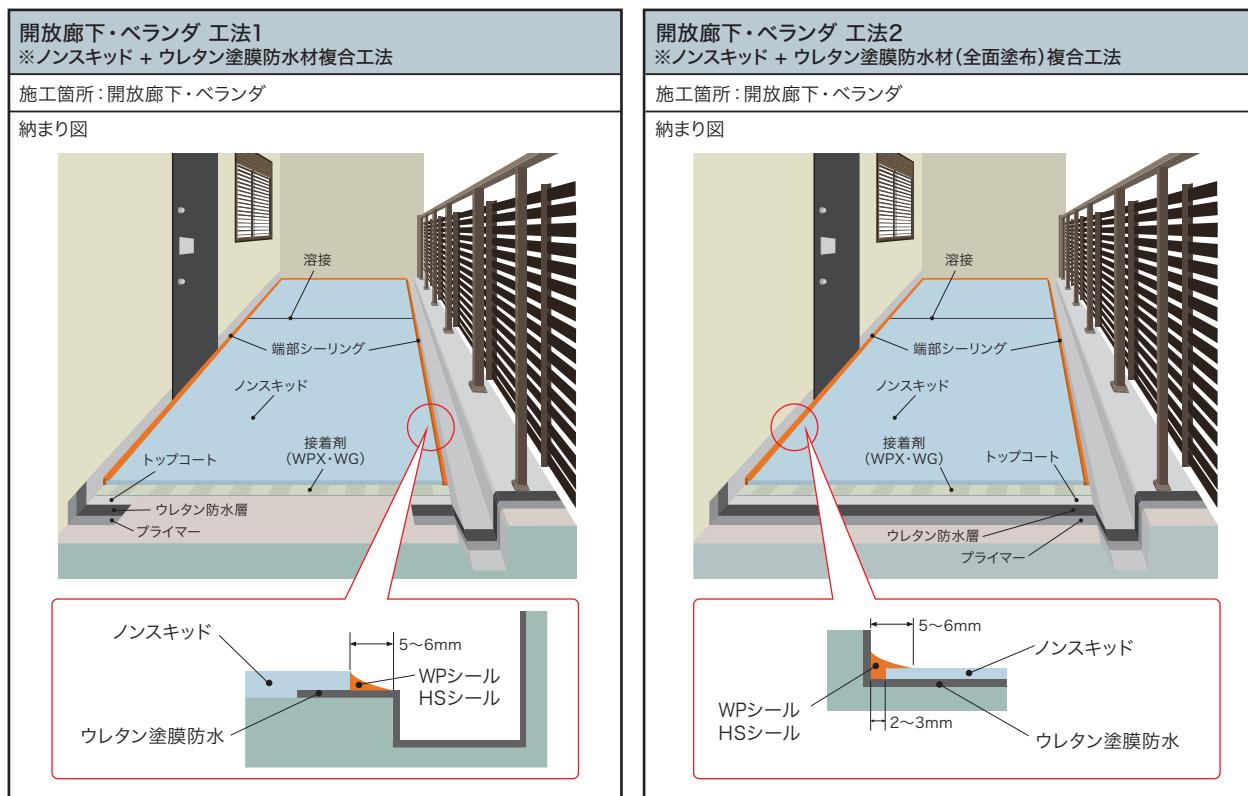

各工法の概要 (開放廊下・ベランダ床工法)


工 程	材 料	標準使用量 (※1)	間隔時間	施工用具
1 下地調整	施工面のケレン・清掃を行い、既存床の油脂汚れなどを十分清掃する。 床面の不陸などがある場合は、補修をして平滑に仕上げる。			
2 塗膜防水 (※3)	ウレタンゴム系塗膜防水材	JIS A 6021適合品とし、材料・工法は各メーカーの仕様とする。		
3 接着剤塗布	ウレタン樹脂系溶剤形(WPX・WG)	約0.35kg/m ²	オープンタイム 10~20分(※2)	床用ヘラ
4 シート貼り	防滑性ビニル床シート(ノンスキッド)		貼付可能時間 40~60分(※2)	床用ローラー
5 繰ぎ目処理	専用溶接棒			専用溶接機
6 端部仕上	ウレタン樹脂系(WPシール) 変成シリコーン樹脂系(HSシール)	約0.02kg/m	端部仕上後 2~3日養生	カートリッジ

【注意事項】 ※1.施工状況により若干異なることがあります。

※2.間隔時間は、施工時の環境により異なります。シート施工後は2日間養生してください。

※3.塗膜防水によっては、接着剤の密着性が発揮出来ないものがありますのでご注意ください。

ノンスキッド・ステップ施工納まり図

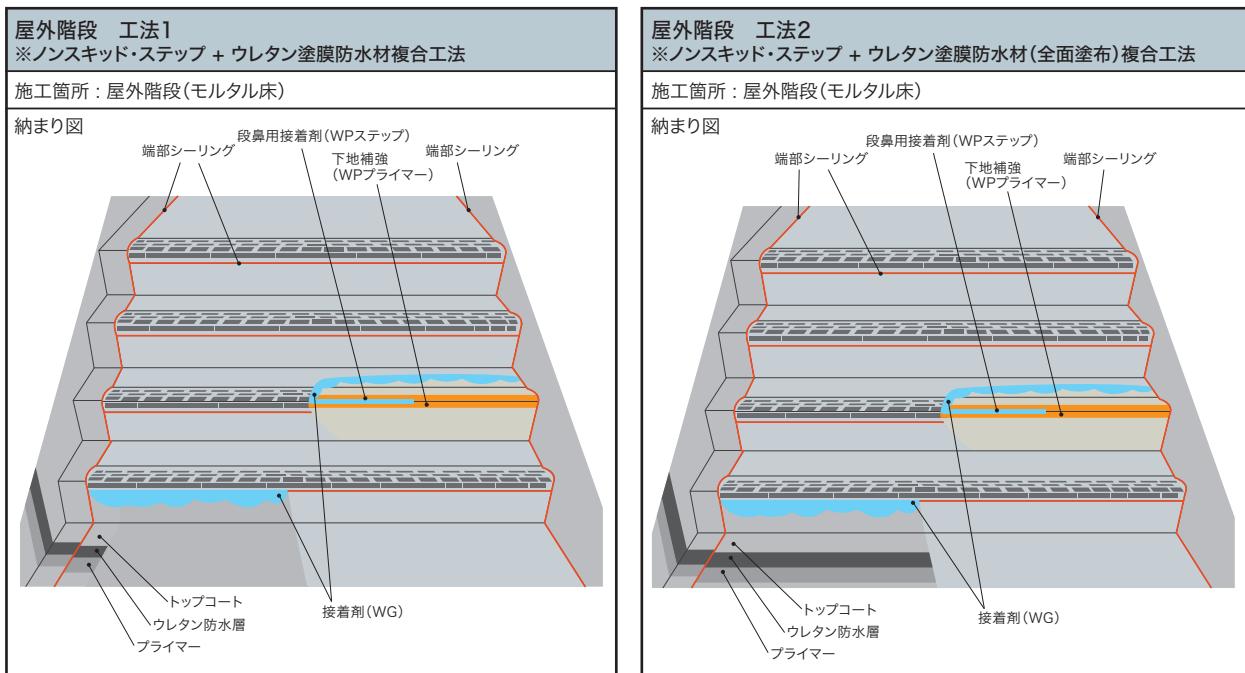

各工法の概要（屋外階段床工法）

工程		材料	標準使用量 (※1)	間隔時間	施工用具
1	下地調整	施工面のケレン・清掃を行い、既存床の油脂汚れなどを十分清掃する。 床面の不陸などがある場合は、補修をして平滑に仕上げる。			
2	塗膜防水 (※4)	ウレタンゴム系塗膜防水材	JIS A 6021適合品とし、材料・工法は各メーカーの仕様とする。		
3	接着剤塗布	ウレタン樹脂系溶剤形(WPステップ・WG)	約0.4kg/m ²	オープンタイム 10~20分(※2)	カートリッジ 床用ヘラ
	下地補強 (段鼻部分)	ウレタン樹脂系溶剤形(WPプライマー)	約0.1kg/m ²	オープンタイム 30分以上(※3)	床用ハケ
4	シート貼り	階段用防滑性ビニル床シート(ノンスキッド・ステップ)		貼付可能時間 30~45分(※2)	床用ローラー
5	継ぎ目処理	専用溶接棒			専用溶接機
6	端部仕上	ウレタン樹脂系(WPシール) 变成シリコーン樹脂系(HSシール)	約0.02kg/m	端部仕上後 2~3日養生	カートリッジ

【注意事項】※1.施工状況により若干異なることがあります。

※2.間隔時間は、施工時の環境により異なります。ノンスキッド・ステップ施工後は2日間養生してください。

※3.オープンタイムが長すぎると汚れが付着し、プライマー効果も薄れるため、30分経過後は早めに施工してください。

※4.塗膜防水によっては、接着剤の密着性が発揮出来ないものがありますのでご注意ください。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け			シキレール
		WP シール	HS シール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1 口	2 口 一般タイプ専用	2 口 蓋付きタイプ専用	
PX-201	—	BB-569	BB-555	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-202	—	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-203	—	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-216	—	BB-565	BB-553	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-217	—	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-218	—	BB-567	BB-554	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-219	—	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-220	—	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-221	—	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-230	—	BB-565	BB-574	PXD-322	PXD-422	PXC-122	PXC-322	PXC-422	PXS-101
PX-231	—	BB-570	BB-564	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-530	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-531	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-532	PX-5721～5724	BB-568	BB-563	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-550	—	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-570	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-571	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-572	PX-5721～5724	BB-568	BB-563	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
PX-4620	PX-46201～46204	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-4621	PX-46211～46214	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-4622	PX-46221～46224	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-4623	PX-46231～46234	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4801	PX-48011～48014	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4802	PX-48021～48024	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-4803	PX-48031～48034	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4804	PX-48041～48044	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4810	PX-48691～48694	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-4811	PX-48681～48684	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4812	PX-48601～48604	BB-568	BB-563	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4813	PX-48671～48674	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4820	PX-48201～48204	BB-565	BB-553	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4821	PX-48211～48214	BB-567	BB-554	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-4822	PX-48221～48224	BB-570	BB-564	PXD-328	PXD-428	PXC-128	PXC-328	PXC-428	PXS-103
PX-4823	PX-48231～48234	BB-569	BB-555	PXD-326	PXD-426	PXC-126	PXC-326	PXC-426	PXS-103
PX-4881	PX-48011～48014	BB-620	BB-618	PXD-323	PXD-423	PXC-123	PXC-323	PXC-423	PXS-101
PX-4882	PX-48021～48024	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-4883	PX-48031～48034	BB-567	BB-554	PXD-324	PXD-424	PXC-124	PXC-324	PXC-424	PXS-101
PX-951	—	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-952	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	PXD-327	PXD-427	PXC-127	PXC-327	PXC-427	PXS-103
PX-953	PX-5721～5724	BB-570	BB-564	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103
PX-961	PX-46201～46204	BB-565	BB-553	PXD-321	PXD-421	PXC-121	PXC-321	PXC-421	PXS-101
PX-962	—	BB-566	BB-562	PXD-325	PXD-425	PXC-125	PXC-325	PXC-425	PXS-102
PX-963	PX-5721～5724	BB-570	BB-564	PXD-329	PXD-429	PXC-129	PXC-329	PXC-429	PXS-103

※近似色での推奨品番となります。

ノンスキッド、ノンスキッド・ステップ、副資材組み合わせ一覧表

ノンスキッド	ノンスキッド・ ステップ	シール剤		排水目地		ホース受け			シキレール
		WP シール	HS シール	一般タイプ	蓋付きタイプ	1 口	2 口 一般タイプ専用	2 口 蓋付きタイプ専用	
—	PX-5701～5704	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-5711～5714	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-5721～5724	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-46201～46204	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-46211～46214	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-46221～46224	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-46231～46234	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48011～48014	BB-620	BB-618	—	—	—	—	—	—
—	PX-48021～48024	BB-566	BB-562	—	—	—	—	—	—
—	PX-48031～48034	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48041～48044	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48201～48204	BB-565	BB-553	—	—	—	—	—	—
—	PX-48211～48214	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—
—	PX-48221～48224	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-48231～48234	BB-569	BB-555	—	—	—	—	—	—
—	PX-48601～48604	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48671～48674	BB-570	BB-564	—	—	—	—	—	—
—	PX-48681～48684	BB-568	BB-563	—	—	—	—	—	—
—	PX-48691～48694	BB-567	BB-554	—	—	—	—	—	—

※近似色での推奨品番となります。

ノンスキッドメンテナンスガイド

■ 日常メンテナンス

【予防清掃】

建物内の汚れの80%は外から運び込まれます。靴底に付着した泥・砂などが建物内に持ち込まれ、それが建物内の床材にキズを付け、汚れがキズに入り込みます。

- 建物内の美観を維持するためには、エントランスやエレベーター前などに防塵マットを敷き、外部から汚れが持ち込まれないように配慮してください。

【日常清掃】

日常清掃のポイントは『汚れる前に予防清掃をする』ことです。汚れがひどくなる前に汚れの原因を取り除くことで、長い期間の美観維持につながります。

- ①防塵マットに入り込んだ砂やチリ、埃などを掃除機にて回収してください。
- ②掃除機やほうき、ダスタークロスなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。
- ③指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、デッキブラシで擦り、水を流します。ぬるま湯にすると洗剤の洗浄効果が上がります。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

■ 定期メンテナンス

日常のメンテナンスでは除去できない汚れが堆積したら、定期メンテナンスを行ってください。

- ①掃除機やほうき、ダスタークロスなどで床面を掃除し、砂やチリ、埃などを除去してください。
- ②指定倍率に薄めた洗浄剤を床面にモップなどで塗布し、日常清掃では取り除けない汚れをボリッシャーで洗浄して取り除き、スキージーなどで汚水を迅速に回収・除去してください。その後モップなどで水拭きし、汚れを含んだ洗浄剤成分を完全に除去し、乾燥させてください。

※屋外や半屋外でご使用の際は、ワックスの塗布はお避けください。

※使用年数が経過するにつれ、水垢が蓄積されることがありますので、定期的に水垢除去の洗浄を行うことをおすすめします。

【注意事項】

床材やご使用用途・目的に応じた洗浄剤やパッドをお選びください。

洗浄剤は製造元が推奨する使用方法を必ずご確認の上、ご使用ください。

日常メンテナンスや定期メンテナンスを実施することで汚れの堆積を未然に防ぐことができます。

汚れが堆積すると美観を損ない、床材の防滑性にも影響しますので、メンテナンスで清掃し、汚れを取り除いてください。

ノンスキッド・エアコン排水目地メンテナンスガイド

1. 排水目地タイプの確認

ノンスキッド・エアコン排水目地が蓋付きタイプの場合は、蓋を取り外してください。
一般タイプの場合はこの作業は不要です。



2. 水圧によって砂や埃などを取り除く

付近の水道蛇口よりホースを繋げ、2口ホース受けの場合はホース受け口にホースを差し込み、水圧をかけるようにして水を流し込んで砂や埃などを押し出してください。1口ホース受けの場合は、直接排水目地を清掃してください。
※水圧が強すぎたり水量が多すぎると、ホース受けより水が溢れ出しますのでご注意ください。
※溢れ限界水量は下記の「ノンスキッド・エアコン排水目地の限界流水量について」をご参照ください。



3. 洗浄剤を使用する(水垢・しつこい汚れ)

水垢やしつこい汚れは洗浄剤の使用をおすすめします。
洗浄剤の一例として、ジェルタイプのパイプクリーナー（アルカリ性）をご使用ください。
成分：次亜塩素酸、水酸化ナトリウム（5%）、界面活性剤（アルキリアミンオキシド）

※洗浄剤の使用方法につきましては、洗浄剤ボトルの使用方法を参考の上でご使用ください。

エアコン排水目地 蓋付きタイプ

ノンスキッド・エアコン排水目地の限界流水量について

マンションの開放廊下やバルコニーなどで使用されるノンスキッド・エアコン排水目地は、エアコンから流れてくる水の拡散を防ぐために使われます。

【試験方法】

- ①勾配1／100の床面にホース受けを付けたノンスキッド・エアコン排水目地をセットする。
 - ②水道口にコック付きのホースを繋げ、セットする。
 - ③水道水の蛇口を開け、コックで流量を調整しながら水を流し、ホース受けから溢れるまで水量を徐々に上げ、
ホース受けより溢れた時の水量を計測する。
- ※排水目地の長さは、1,500mmの長さとする。

【試験結果】

品名	品番	2口ホース受け	1口ホース受け
一般タイプ	PXD-321～329	1,680	1,250
蓋付きタイプ	PXD-421～429	1,190	
シキレール	PXS-101～103	1,100(ホース直置きにて測定)	

※単位:ml/分

※上記の値は試験値であり、保証値ではありません。

※上記は1分間に水が平均的に流れていることが前提の試験値です。

※参考:一般事務所用の29～43ml用エアコン排水量…最大約235ml/分

取扱上のご注意

選択上のご注意

- 物性試験データは、商品の耐久性を示す目安です。選択の際には商品の耐久性以上の用途でのご使用はお避けください。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令規をご確認ください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。また、フラットな表面形状に比べてエンボスが深いほど汚れが残りやすくなりますのでお含みおきください。

運搬ならびに保管上のご注意

- 重量物ですので取り扱いには十分ご注意ください。落下や乱暴な取り扱いは、床材の破損だけでなく、傷害や器物破損などを招く場合があります。
- 縦置きの場合は、ロープなどで固定し、転倒防止を図ってください。横置き保管の場合は、積みをお避けください。
- ご注文の際は、長さが9m巻(約45kg)を超える場合、配送が困難になりますのでご相談ください。

施工上のご注意

- 梱包紙に記載されている品名・品番・ロット・数量をご確認のうえ、施工を開始してください。同一床面上は、同ロットで仕上げてください。
- 幅織ぎをする際は、耳部どうしでジョイントしてください。
- 自地入りの商品をジョイントして施工する際、商品の特性上目地が合わない場合がありますので、特に広い面積で施工する場合には割り付けにご注意ください。
- 各商品別に、施工上の注意・接着剤などが異なりますので、商品掲載ページの施工上の注意をご参照ください。また施工する場所の環境や下地の状態により、接着剤や施工方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 下地は平滑かつ清潔で乾燥して、良好な圧縮及び引張り強度があり、接着力を低下させるような構造的欠陥がないようにしてください。多孔質でもろい下地や粉っぽい下地はプライマー処理を行ってください。
- 不陸は適切なコンパウンドで補修してください。
- 鉛色ベースの下地（モルタル・コンクリートなど）で、新規あるいは土間床の場合は下地水分を測定してください。コンパウンドや接着剤は床仕上げ材と同様に適切な皮膜もしくはその他の方法で高い残留水分や下地の温気から遮断しておこ必要があります。
- 下地にワックス・グリス・油脂類・塗料などの汚れ、ペン・ラッカーよるマーキングなどが残っていると、接着不良や汚染、変色を発生させる可能性がありますので、完全に除去してください。
- 床材は現場の室温によくなりじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後だけでなく、後日、目地隙・突き上げなどを起こすことがあります。
- 接着の際は、床材の指定接着剤を使用し、接着剤指定のくし目ごで均一に塗布し十分に圧着してください。
- 重量物の移動が想定される場合、下地水分グレードがI（一般工法レベル）の場合でも、耐湿工法用接着剤をご使用ください。
- 有機溶剤を含んだ接着剤を使用する場合は、火気に注意し、室内の換気心がけ、有機溶剤作業主任者立会いのもとで行ってください。有機溶剤は、火引しやすく、また多量に吸入すると人体に影響を及ぼす可能性があります。
- 施工中は、他業種による汚損・事故の発生を防ぐために、床工事関係者以外の立ち入りを禁止してください。
- 施工後、接着剤が十分硬化するまでは、直射日光や冷暖房などによる急激な温度変化はお避けください。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。
- 施工直後に養生シートを使用した場合、床材と養生シートの間に結露水や水蒸気・溶剤蒸気などがこもり、床材の反り・突き上げなどが生じる可能性があります。養生シートは、接着剤が十分硬化してから使用してください。
- 養生シートをとめる際、粘着テープは直接床材に貼り付けないでください。床材を汚染する原因となります。
- これらの施工条件が満たされない場合は、目地隙や突き上げ、膨れなどを招く可能性があります。

あり、美観を損ねるだけでなく、転倒事故などの原因となります。

- 施工後、残材などを廃棄する場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。包装紙・紙管などを焼却する場合は、都道府県条例に基づき処分してください。ビニール床材を燃やすと有害ガスが発生する場合があります。
- 防水層の上に敷設される押さえコンクリートは水分が抜けにくく、多量の水分を含んでいる場合があります。この状態で床材を施工すると、押さえコンクリートを床材で蓋をする状態となるため、逃げ場を失った押さえコンクリートに含まれる水分が床材を持ち上げて膨れが生じますので施工をおすすめできません。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 温風ヒーター吹き出し口にはマットを設置するなどして、温風が直接床材表面に当たることをお避けください。
- 長期間使用しない部屋では換気を心がけてください。結露を招き、カビや異臭の発生、床材の剥がれ、反り・膨れ・突き上げの可能性があります。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。
- 床材の汚れのほとんどは水拭きで掉れます。ほうきや掃除機でゴミを取り除いた後に、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- しつこい汚れは、クリーナーで洗浄し、固く絞ったモップなどで水拭きしてください。
- エンボスに入り込んだ汚れは、ブラシなどで搔き出すように清掃してください。
- 水漏れや砂が飛散した状態では滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。泥よけマットの設置などで雨水や土砂の持ち込みを防ぎ、持ち込まれた際には即座に除去するようにしてください。
- 霜が降りた状態や床材表面に溜まった水が凍結した状態、降雪時や圧雪時など通常使用と異なる状態では特にすべりやすくなります。
- インクやソース、化学薬品などをこぼしたときは、すぐに濡れたぞうきんで拭き取ってください。
- 雨水やエアコンなどの排水が溜まつたまま放置された状態が続くと、床材の劣化が促進されますので、適切な勾配をとり定期的なメンテナンスを実施してください。
- ノンスキッド・エアコン排水目地（蓋付きタイプ）は排水目地を清掃しやすいよう蓋の着脱が可能ですが、使用環境により素材の特性上、蓋の伸縮が発生する可能性があります。

変色について

- 床材は、熱によって変色・溶融する可能性があります。たばこや、車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどをお避けください。
- 化学薬品や強い作用をもつ洗剤、漂白剤などにより、変色や変質を招く場合があります。
- 水、砂、紫外線、重量物、灯油、ベットの糞尿、植物に使用する化学肥料、火山灰、塩分、鉄粉、さび水、テープの粘着剤などの影響で、床材自体の変質・変色や白化、施工後の剥れ・剥がれ、目地隙などがある場合があります。これら汚染物質を定期的に除去できるようメンテナンスはこまめに実施してください。
- ゴム素材に含まれる老化防止剤、家具の塗料や防腐剤・防虫剤・防蟻剤によって、床材が汚染され変色する可能性があります。使用を避けるか、床材に直接ふれないようにしてください。
- 靴の擦れによる汚れが付着するおそれがありますので、特にゴム底の場合はご注意ください。
- 火山灰などを放置すると、べたつきや汚れ、変色、劣化の促進が発生する場合があります。
- 床材の表面に水分が長時間滞留する状態が続くと床材表面が白っぽく変色することがあります。この変色が発生した場合、十分に乾燥されることで元の状態に戻りますが、水分が長時間滞留しないようメンテナンスを実施してください。

キズについて

- 重量物の引きずり、ハイヒールや傘、ペットの爪など鋭利な物での突き刺しや引きずりにより床材が傷つくことがあります。
- 重量物や車輪のしごきによって、床材の表面を傷つけたり、膨れを発生させる可能性があります。引きずったり、にじらないようにご注意ください。
- 家具やハイヒールなどの局部荷重により凹み跡が残る場合があります。

【とがった物や重量物に注意】

銳利な物やハイヒールなどのかかとの引きずり、靴底での小石の擦り、家具など重量物の局部荷重を受けると、表面キズや圧痕等が残る可能性がありますのでご注意ください。



タイヤ等のゴム素材が床材と接する際は保護シート（アルミ製・ポリエチレン製）をご使用ください。



汚れの種類と洗剤

一般的に、油汚れ・生ごみの汚水から出る臭いなどは酸性の汚れ、水垢・石鹼系などはアルカリ性の汚れであり、台所用洗剤（中性洗剤）で汚れ成分を中和することで、汚れを取り除くことが可能です。ただし、汚れは複合的な要素を含んでいることが多く、中性洗剤や指定クリーナーなどで取り除くことが困難な場合は、清掃業者へお問い合わせください。強い薬剤のご使用は床材だけではなく、人への悪影響を及ぼす可能性もありますのでお避けください。

端部処理剤

WPシール

333ml×2本



- BB-565（ベージュ）
- BB-620（ダークベージュ）
- BB-566（ライトブラウン）
- BB-567（ブラウン）
- BB-568（ダークブラウン）
- BB-569（グレー）
- BB-570（ダークグレー）

主成分：ウレタン樹脂系 **火気厳禁**
施工可能m数：40m / セット
Made in Japan

HSシール

333ml×2本



- BB-574（アイボリー）
- BB-553（ベージュ）
- BB-618（ダークベージュ）
- BB-562（ライトブラウン）
- BB-554（ブラウン）
- BB-563（ダークブラウン）
- BB-555（グレー）
- BB-564（ダークグレー）

主成分：変成シリコーン樹脂系 **火気厳禁**
施工可能m数：40m / セット
Made in Japan

ノンスキッド・ステップ タイプ別標準塗布量

ノンスキッド・ステップ		910mm巾	1210mm巾
踏み面	蹴込み一体	踏み面	蹴込み一体
BB-602	WG 10kg缶	110段/缶	60段/缶
BB-604	WPステップ カートリッジ×2本セット	20段/セット	14段/セット
BB-613	WPプライマー 400g缶	79段/缶	59段/缶

※踏み面の奥行き250mm、蹴込みの高さ200mmを想定し算出した目安です。



【ノンスキッド推奨副資材のご紹介】

接着剤などについては、こちらの二次元コードよりベンリーダイン見本帳をご参考ください。

sangetsu www.sangetsu.co.jp

事業所一覧はこちらより
ご確認いただけます



sangetsu design site

FLAGSHIP サンゲツ品川ショールーム
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4
品川グランドセントラルタワー 4F
TEL.0570-055-134 FAX.03-5463-6744

サンゲツ名古屋ショールーム
〒451-8575 名古屋市西区幅下1-4-1
TEL.0570-055-135 FAX.052-564-3229

サンゲツ大阪ショールーム
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-25
ハービスOSAKA 4F
TEL.0570-055-136 FAX.06-6347-9811

サンゲツ福岡ショールーム
〒812-0892 福岡市博多区東那珂1-11-11
TEL.0570-055-137 FAX.092-441-9503

sangetsu design studio

サンゲツ仙台ショールーム
〒984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1
TEL.022-287-3922 FAX.022-253-6806

サンゲツ金沢ショールーム
〒920-8205 石川県金沢市大友2-101
TEL.076-238-1411 FAX.076-238-1412

サンゲツ広島ショールーム
〒730-0017 広島市中区鉄砲町7-18
東芝フコク生命ビル 1F
TEL.082-223-8115 FAX.082-223-8117

東京支社
TEL.03-3474-1181 FAX.03-3450-5038

北海道支社
TEL.011-251-3150 FAX.011-251-3151

東北支社
TEL.022-287-3765 FAX.022-287-2995

北関東支社
TEL.0570-012-320 FAX.048-711-2681

西関東支社
TEL.045-664-3442 FAX.045-664-3376

中部支社
TEL.052-564-3111 FAX.052-564-3191

関西支社
TEL.06-6245-2301 FAX.06-6245-2302

中国四国支社
TEL.082-223-8110 FAX.082-223-8120

見本帳について

- 掲載商品の価格および仕様は、当見本帳発行時(2025年11月)のものです。経済変動、品質の改善により、価格および仕様の変更をさせていただく場合があります。また、やむを得ない理由により、見本帳有効期間中に掲載商品の販売を停止させていただく場合があります。ご注文の際は、販売店あるいは弊社営業窓口にご確認いただきますようお願い申しあげます。
- 現品見本や見本帳写真と商品が若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当見本帳に記載されている各種試験データは測定値であり、保証値ではありませんのでご了承ください。
- 当見本帳に掲載している商品および写真等を許可なく複製、転載することを固くお断りいたします。
- 表示価格は標準材料価格であり、消費税は含まれておりません。

見本帳の廃棄に関するお願い

不要となった見本帳につきましては、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託していただきますようお願い申しあげます。

発行日／2025年11月

発行所／株式会社サンゲツ

有効期限／2027年11月

*見本帳の有効期限は、都合により変更する場合がありますのでご了承ください。

