

# 抗ウイルス性能

## 試験方法

### ■抗ウイルス性能

ISO 21702(抗ウイルス性試験)に準じる。

## 基準・結果

抗ウイルス活性値が2.0以上の場合に抗ウイルス効果があると判断されます。



ISO 21702



抗ウイルス加工

無機抗ウイルス剤・塗装・表層面

JP0612489X0002N

製品上の特定ウイルスの数を減少させます

## 抗ウイルス性試験

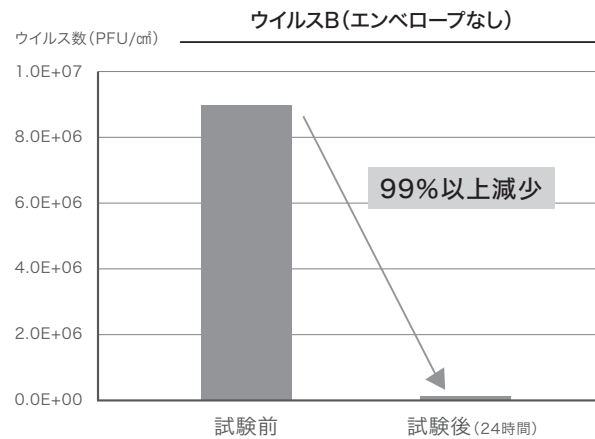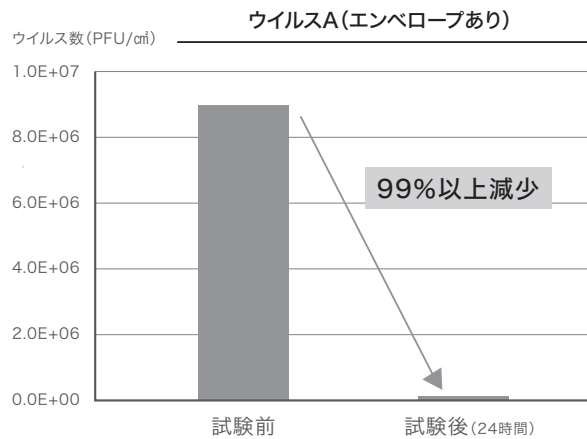

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※試験結果は特定のウイルスを対象としたものであり、すべてのウイルスへの効果を示すものではありません。